


SO 02 OPRAVA KANALIZACE
PP UR2, DN 200, 14 m

SO 01 VÝTLAČNÝ ŘAD
HDPE PE100RC, d110x10, 117,05 m

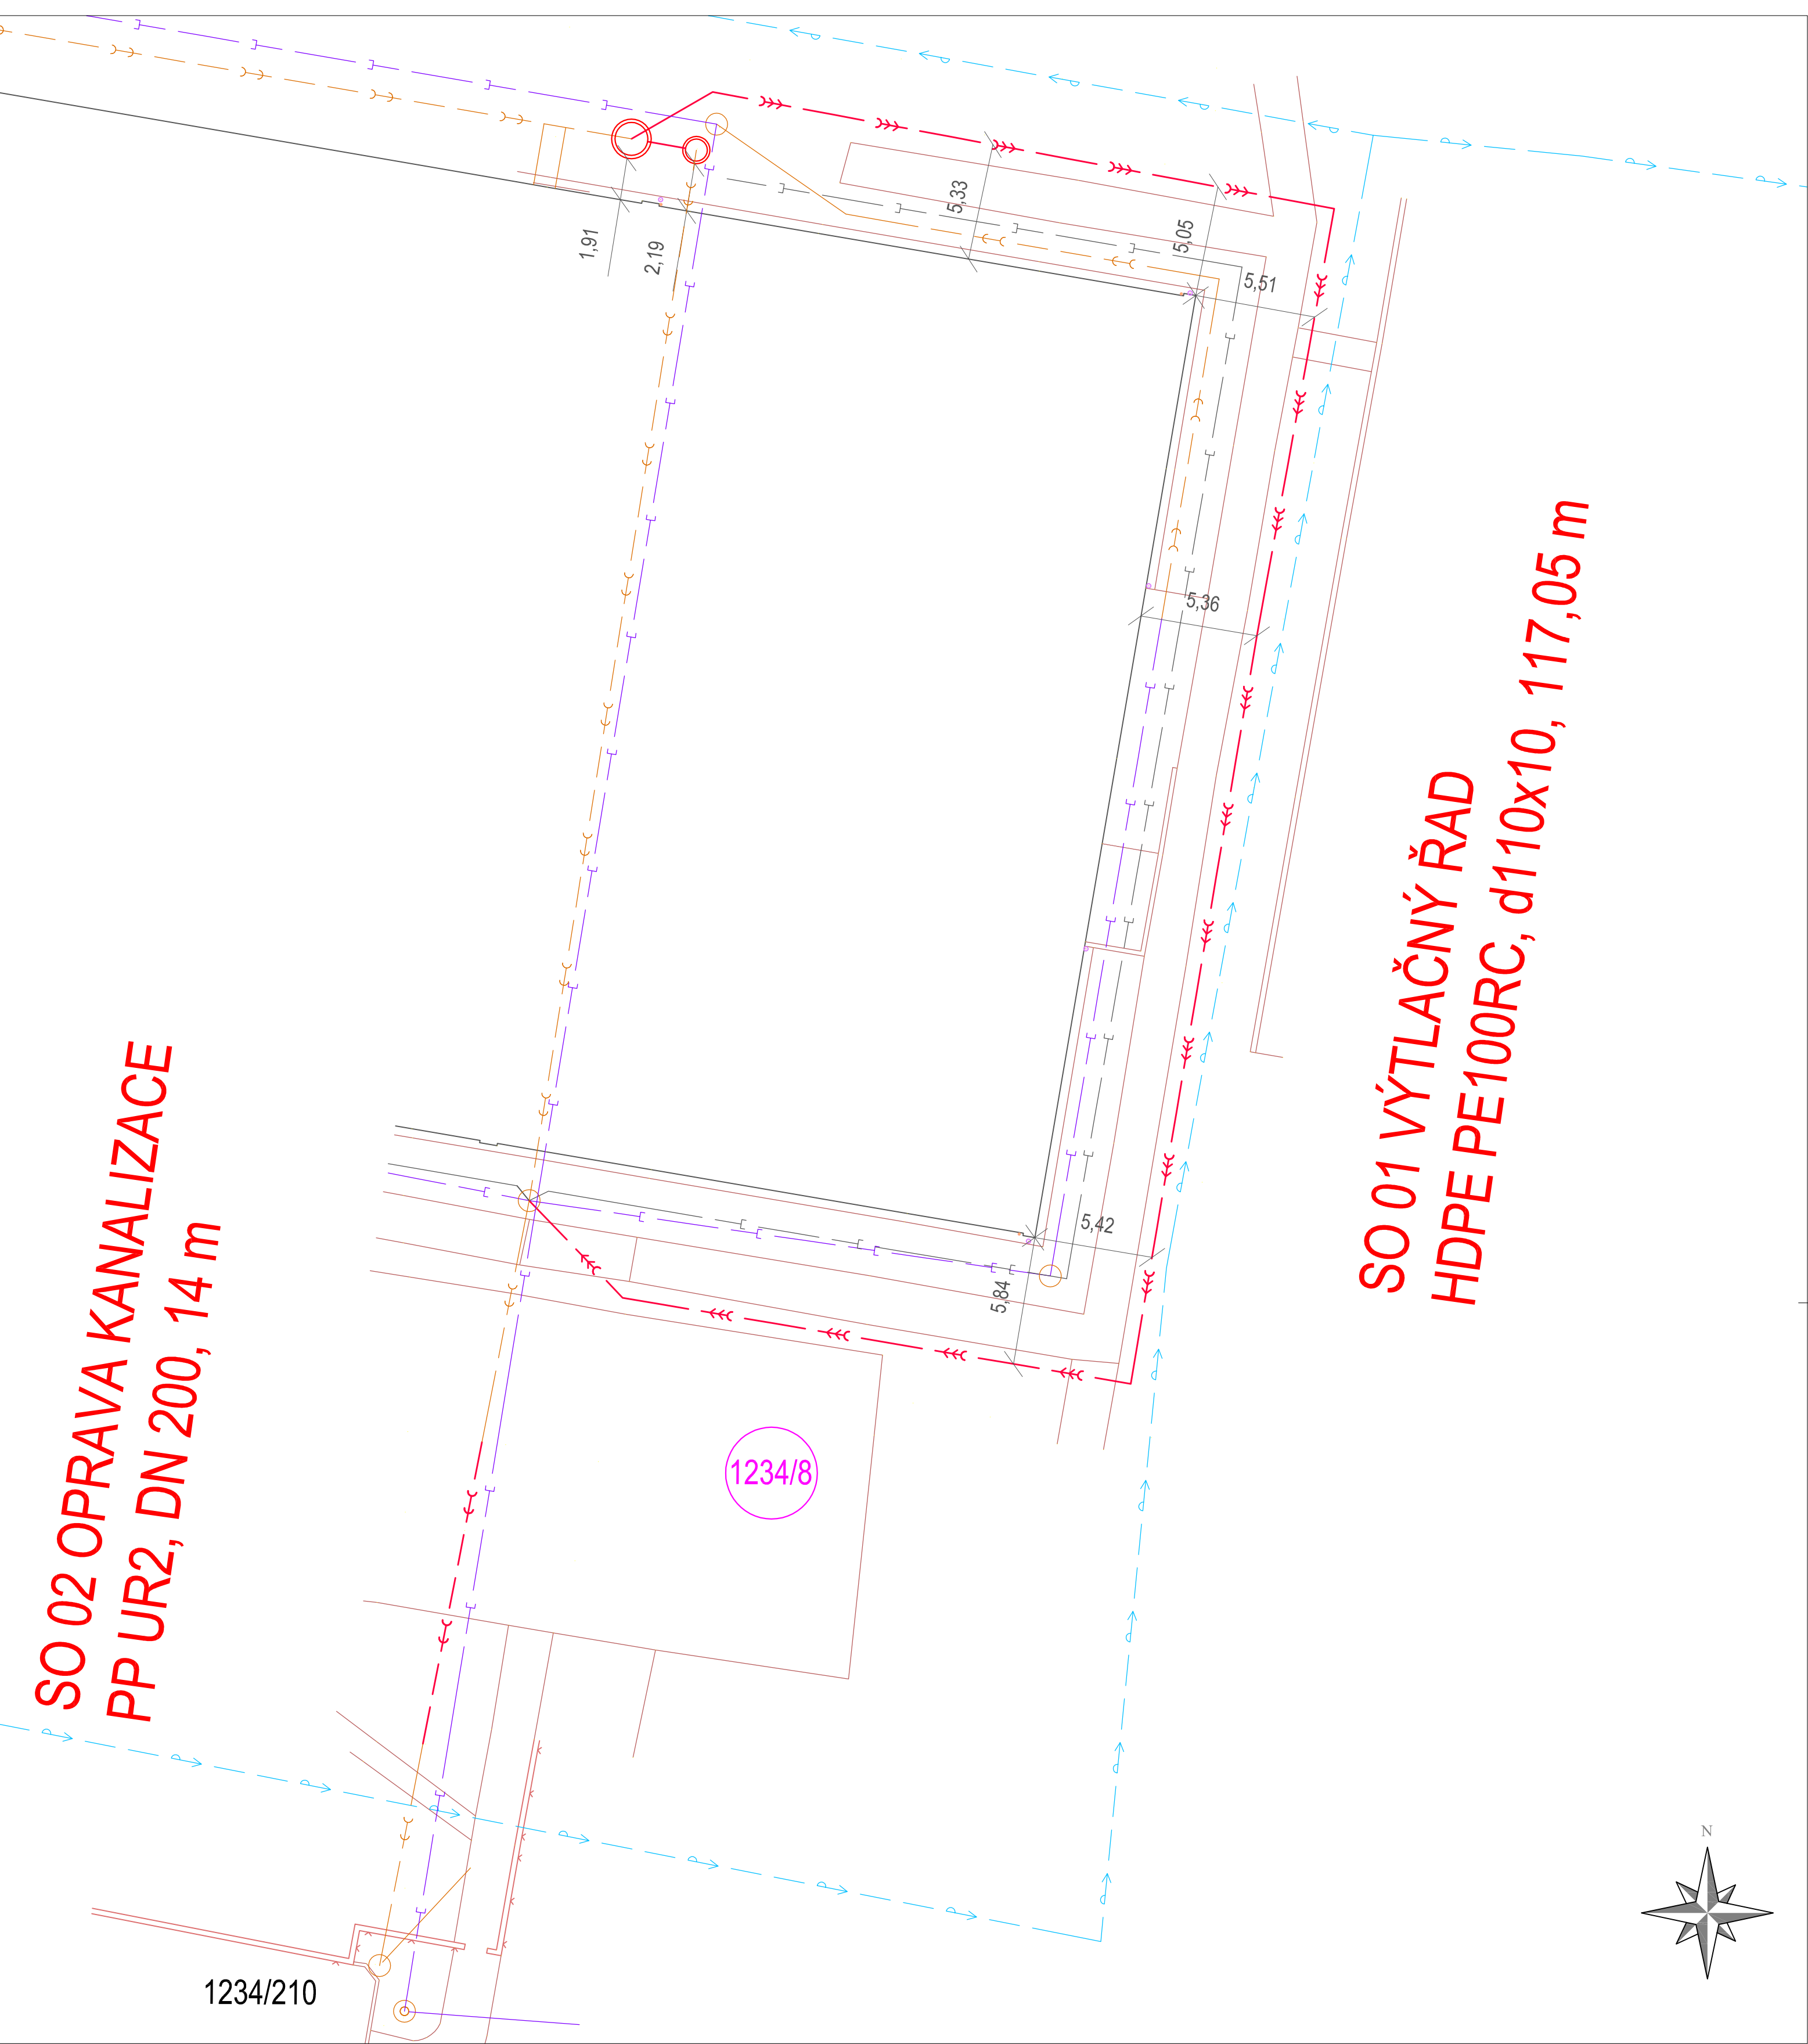

- Projektovaná vodohospodářská infrastruktura

 - Splašková kanalizace
 - Revizní šachta
 - Čerpací jímka
- Situace

 - Rozhraní ploch
 - Obrys budovy ZŠ
 - Dotčené parcely
- Stávající vodohospodářská infrastruktura

 - Splašková kanalizace
 - Dešťová kanalizace
 - Drenáž
 - Vodovod
 - Revizní šachta

Poznámka:
Stávající sítě jsou zakresleny podle dostupných podkladů.
Jejich reálné umístění je nutné ověřit kopanou sondou.

Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:				
	b)										
	a)										
<div><div><div><div>AQUECON</div><div>AQUECON a.s.</div><div><div>Sídlo: Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IC: 14868202</div><div>Projekce: Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice tel: 417 535 725</div></div><div><div>www.aquecon.cz</div><div>info@aquecon.cz</div></div></div><div colspan="4">Autorizační razítko:</div></div></div>											
Hl.inž.projektu:		Ing. Hála	Projektant:		Ing. Hála	Vypracoval:		Ing. Müller	Kontroloval:		Ing. Hála
Podpis:			Podpis:			Podpis:			Podpis:		
Objednatel: Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy						Datum:		1/2019		FA4	4
Stavba: ZŠ Jana Wericha - rekonstrukce kanalizace - II.						Stupeň:		DPS			
						Č.zak.:		2019-001/0472			
						CAD:		Situace ZŠ Řepy			
						2019-001-3300					
Obsah: Katastrální situační výkres						Měřítko:		1:200		Č.přílohy:	
						Kótováno v		mm		C.3	