


ŘEZ A-A

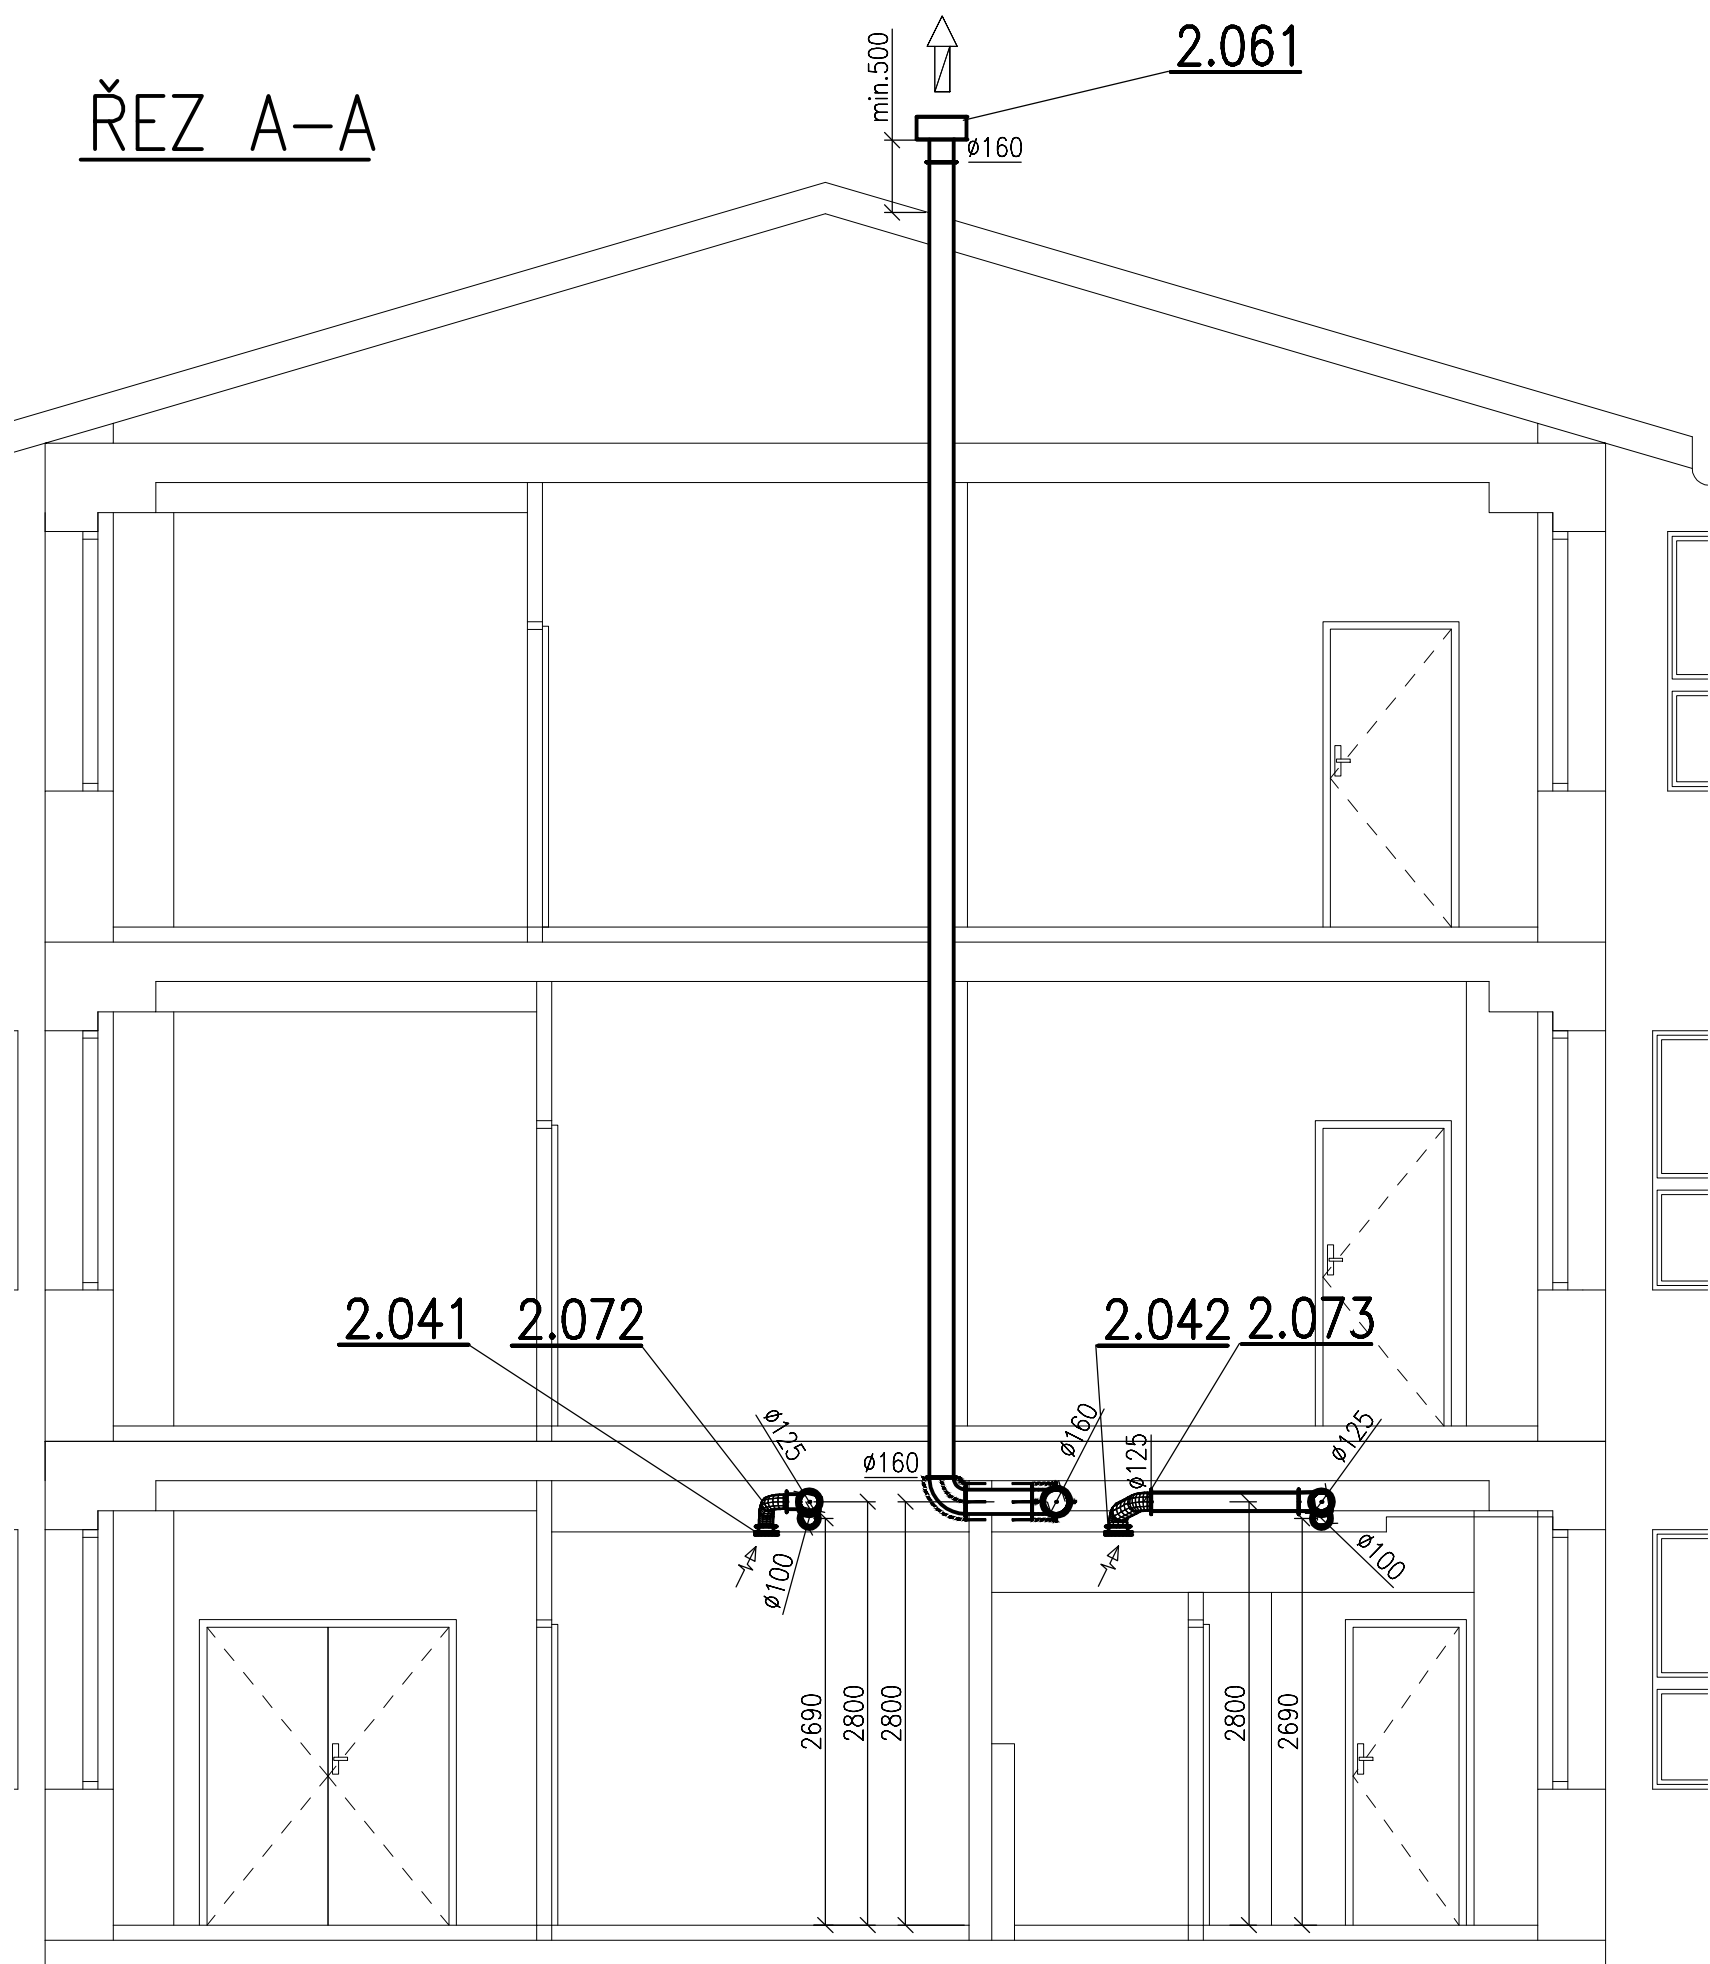

LEGENDA

- .....PŘÍVOD VZDUCHU
- .....ODVOD VZDUCHU
- .....PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- .....VÝFUK VZDUCHU
- .....MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO/ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- .....VZT POTRUBÍ S TEPELNOU IZOLACÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PAVILON B1

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODHLÉD
206	UMÝVÁRNA	5,79	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2600 mm
207a	WC MUŽI	14,28	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2600 mm
207b	OKLADOVÁ MÍSTNOST	3,89	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2500 mm
208	SKLAD	4,77	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2600 mm
209	UMÝVÁRNA	1,84	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2600 mm
210	WC UČITELŮ	1,65	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2600 mm
211	UMÝVÁRNA	4,95	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2600 mm
212	WC ŽENY	12,88	2,96 2,74	PLNÝ SDK V. 2600 mm

Při montáži je nutno postupovat koordinovaně s ostatními profesemi

Přesný typ a barevné provedení koncových VZT elementů nutno konzultovat s odběratelem

Přesné umístění distribučních elementů konzultovat se stavbou

Stěnové mřížky instalovat do osy dveří, cca 200mm nad horní hranou dveří

Před započetím montáže je nutná kontrola místa montáže a porovnání s výkresovou dokumentací

Přesná poloha svislého potrubí v šachtách nutno ověřit před montáží

**kps**  
s.p.a.s.  
TECHNICKÁ PROJEKCE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V Oštinách 2300/75, 108 00 Praha 10  
tel. 281 002 826, 281 002 826  
e-mail: kps@kps-vz.cz

				<b>PLÁN PLUS, s.r.o.</b> HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz			
ZMĚNA:		DATUM:	PC:	PODPIS:	STAVBA:		
OBJEDNATEL:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6			REKONSTRUKCE SÁTNY A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE		
INVESTOR:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6			STOUPAČEK VODY A KANALIZACE V ZS GENPOR, FR. PERINY		
MÍSTO STAVBY:		ZS GENPOR, FR. PERINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 8			STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 PAVILON B1 - ZTI		
VEDOUcí:		ING. MARTIN EHRENTAL			NÁZEV VÝKRESU:		
ODP.PROJEKTANT:		ING. MARTIN PULEC			<b>PÚDORYS 2.NP A ŘEZ</b>		
VYPRACOVAL:		ING. VLADIMÍR ŘÍHA					
KONTROLOVAL:		ING. MARTIN EHRENTAL					
ČÁST PROJEKTU:		DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ PROJEKTU:	DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21945
D.1.4.3.		IV.Q 2019	6xA4	1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARE:
VZT					21945 D.1.4.3.b.01	<b>R0</b>	