



- [illegible]

## PŘEKLADY

**PŘEKLADY V CIHELNYCH PŘÍČKÁCH:**  
V CIHELNYCH PŘÍČKÁCH JSOU PROVĚZENY PLOCHÉ SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY  
V PŘÍČKÁCH TL. 150 MM PŘEKLADY Š. 140 MM  
V PŘÍČKÁCH TL. 125 MM PŘEKLADY Š. 115 MM  
V PŘÍČKÁCH TL. 100 MM PŘEKLADY Š. 115 MM SVÝSE (115=VÝŠKA)  
DELKA PŘEKLADU = SVĚTLOST OTVORU + MN. 250 MM

SVĚTLOST OTVORU	DÉLKA PŘEKLADU
700	1000
800	1250
900	1250
1600	2000
1800	2250
2000	2250
2250	2500

PLOCHÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY POUŽITÍ PRO VYTVOŘENÍ NAPRAŽÍ NAD ŽÁRUČNÍ V OTVORECH NOSNÝCH STĚN  
ZDVO NAD PŘEKLÁDEM PROVEST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU VÝROBCE (PRDMALTOVÁNÍ SYTYČNÝCH SPÁR, ATD  
+ MONTÁŽNÍ POPEŘENÍ)

PŘEKLADEK NAD NIKAMI A DROBNÝMI OTVORY:  
 DROBNÉ PŘEKLADEK NAD NIKAMI JSOU PROVĚZENY ROVNĚŽ Z PLOCHÝCH SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADEK  
 PŘÍPADNĚ JE LZE PROVĚST Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ

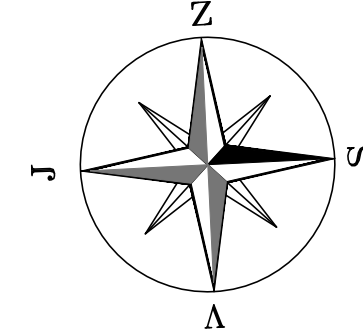
## POZNÁMKA

VŠECHNY PROSTUPY HYDROIZOLACI VČETNĚ OBVODOVÝCH PODOZEMNÍCH STĚN BUDOU UTĚSNĚNY DLE 1. KATEGORIE TĚSNOSTI DLE ČSN 73 086 POMOCÍ PĚŠŤOVÝCH TRUB S PĚNNOU PŘÍRUBOU, NA KTEROU BUDE NATAVĚNA HYDROIZOLACE. PROSTOR MEZI PĚŠŤOVOU TROUBOU A PROCHÁZEJÍCÍM POTRUBÍM BUDE UTĚSNĚN VYPLNĚNÍM PŘÍSLUŠNÝM TMELEM.

LOŽNÍ SPÁRY KOTVENÍ JE DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE TVAROVEK !!!  
DO LOŽNÍ SPÁRY A VLEPÝCH DO VRTU VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ  
KOLMÝ STYK STĚN VŽDY 2x TRN V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÍ SPÁŘE  
KOTVENÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE TVAROVEK !!!

MEZI PŘÍČKOU A STROPNÍ KONSTRUKCÍ PONECHAT SPÁRU TL. 20 MM VYPLNĚNOU MINERÁLNÍ VATOU

**PROSTUPY STROPŮM JE NUTNÉ PROVÁDĚT VŽDY JÁDROVÝM VRTEM  
VRTY VĚST DUTINAMI STROPNÍMI PANELE, MIMO PRŮVLAKY**


$$\pm 0,000 = 350,65$$

DAT dokumentace	D	dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					autor	řada
CST	D.1	ARCHITEKTURA STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU						
	D.1.1	ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
název stavby, autor :	název stavební přílohy :	zadavatel projektace :		místní :				
Ing. arch. Pavel LEJSEK	0-1 Územní studie	Praha - R. A. ČUDÍN		Př. 0-1 Územ. A. ČUDÍN				
stavění :	Městská část Praha 7, Zákazníková 2017/12, Praha - Řepčiny, 180 02						listovní :	17. A
místní stavě :	Praha Řepčiny ul. Englišova č.p. 5 Smrčín, pos. č. C 19 x 10, Řepč.						datum :	04.06.2020
dátum vydání :							listovní 0 :	DZSPD
<div>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPČI</div>							listovní 1 :	01/15/02SD
							listovní 2 :	01/15/02SD
							listovní 3 :	01.15.02SDP
							listovní 4 :	
výtahy :							listovní 5 :	výtahy :
PŮDORYS 2.NP - VÝŘEZ A							1:75	09