



VÝKRES VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SITUACE
M 1:250

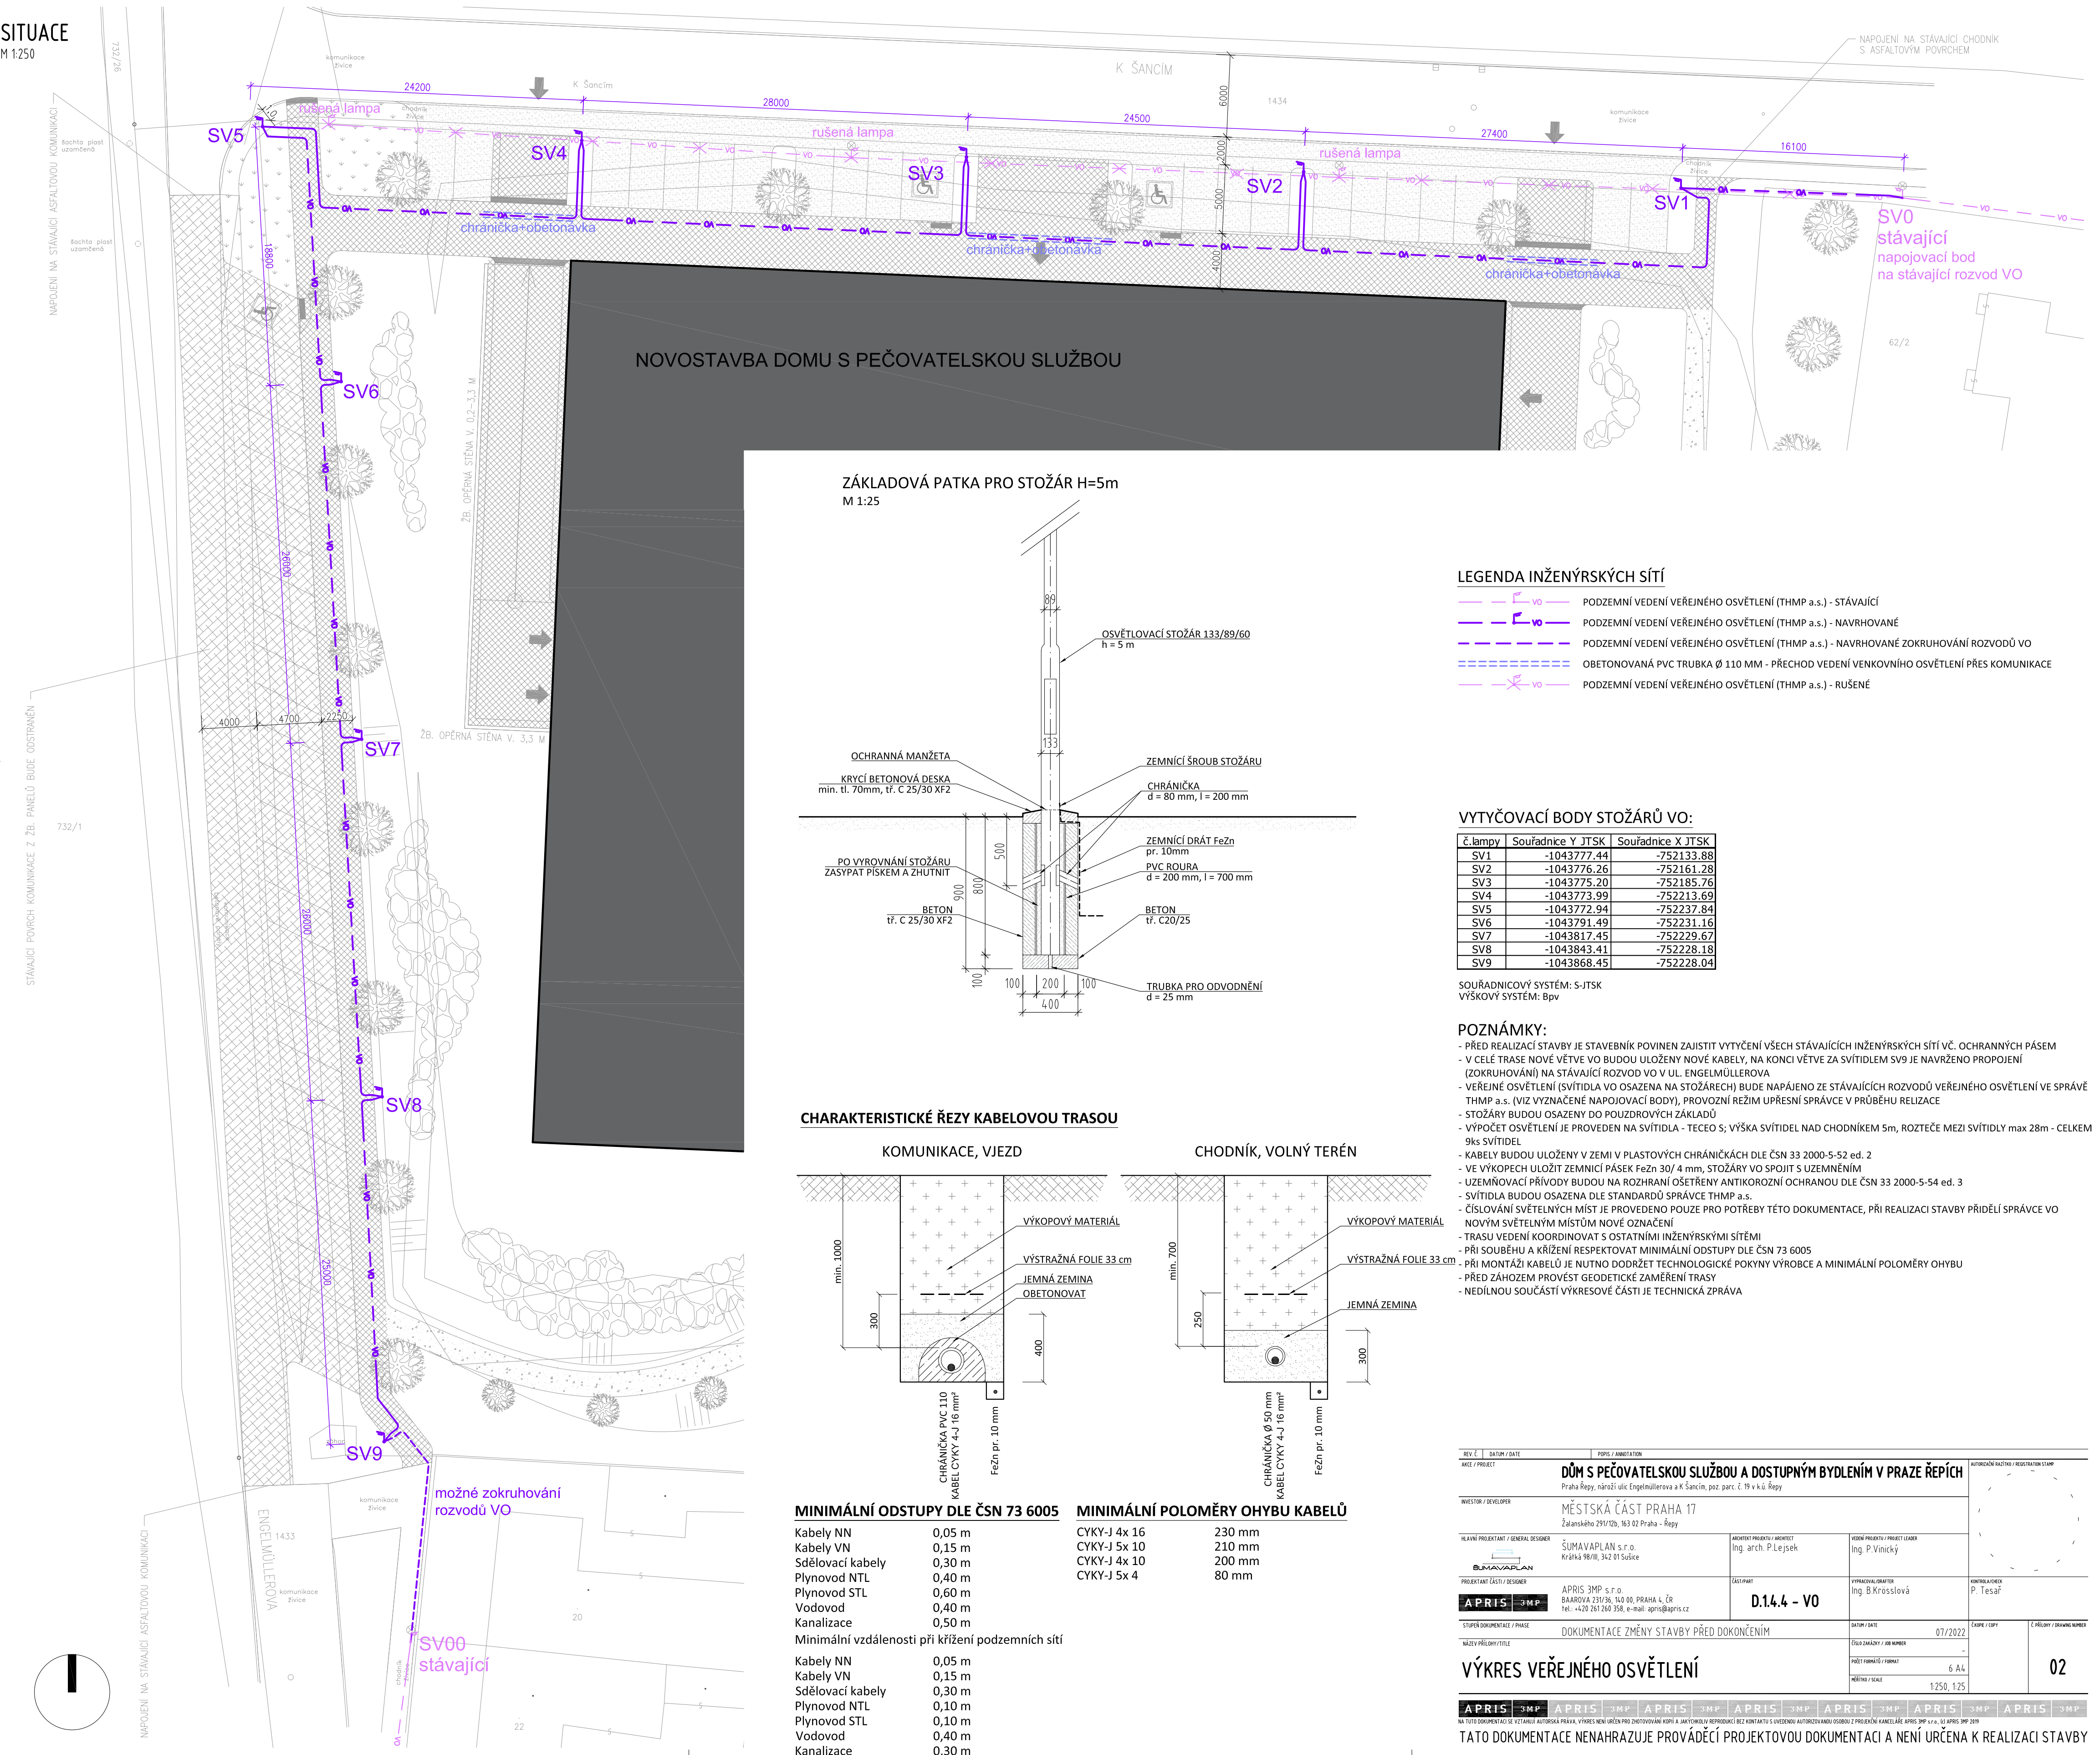

ZÁKLADOVÁ PATKA PRO STOŽÁR H=5m
M 1:25

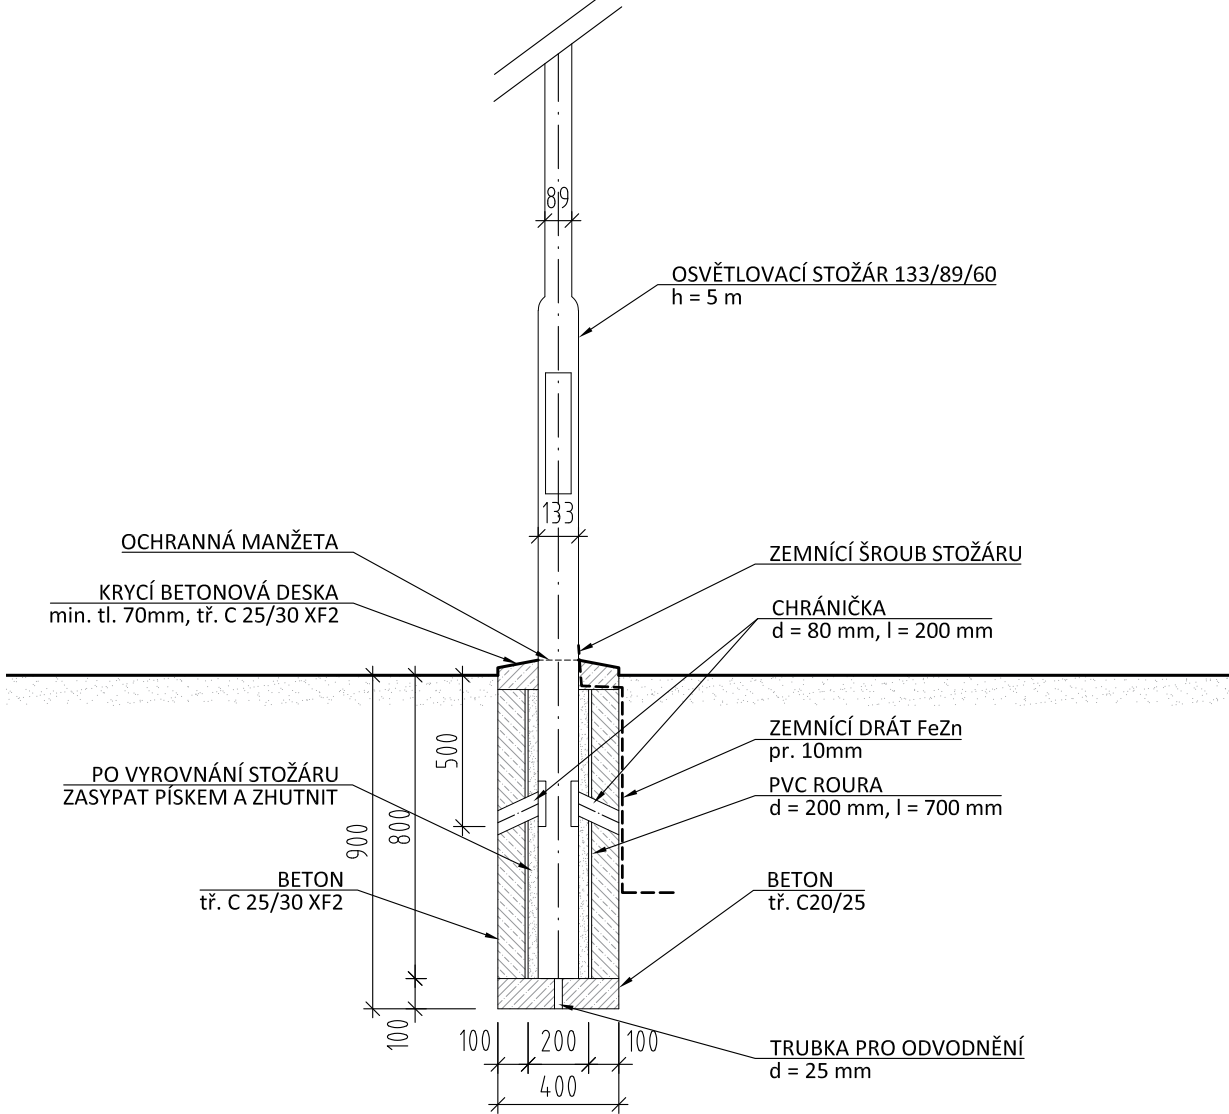

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- vo — PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (THMP a.s.) - STÁVAJÍCÍ
- vo — PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (THMP a.s.) - NAVRHOVANÉ
- - - - - PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (THMP a.s.) - NAVRHOVANÉ ZOKRUHOVÁNÍ ROZVODŮ VO
- ===== OBETONOVANÁ PVC TRUBKA Ø 110 MM - PŘECHOD VEDENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ PŘES KOMUNIKACE
- ✂ vo ✂ PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (THMP a.s.) - RUŠENÉ

VYTYČOVACÍ BODY STOŽÁRŮ VO:


Č.lampy	Souřadnice Y JTSK	Souřadnice X JTSK
SV1	-1043777.44	-752133.88
SV2	-1043776.26	-752161.28
SV3	-1043775.20	-752185.76
SV4	-1043773.99	-752213.69
SV5	-1043772.94	-752237.84
SV6	-1043791.49	-752231.16
SV7	-1043817.45	-752229.67
SV8	-1043843.41	-752228.18
SV9	-1043868.45	-752228.04

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

POZNÁMKY:

- PŘED REALIZACÍ STAVBY JE STAVEBNÍK POVINEN ZAJISTIT VYTČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČ. OCHRANNÝCH PÁSEM
- V CELÉ TRASE NOVÉ VĚTVY VO BUDOU ULOŽENY NOVÉ KABELY, NA KONCI VĚTVY ZA SVÍTIDLEM SV9 JE NAVRŽENO PROPOJENÍ (ZOKRUHOVÁNÍ) NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO V UL. ENGELMÜLLEROVA
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SVÍTIDLA VO OSAŽENA NA STOŽÁRECH) BUDE NAPÁJENO ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ THMP a.s. (VIZ VYZNAČENÉ NAPOJOVACÍ BODY), PROVOZNÍ REŽIM UPŘESNÍ SPRÁVCE V PRŮBĚHU RELIZACE
- STOŽÁRY BUDOU OSAŽENY DO POUZDROVÝCH ZÁKLADŮ
- VÝPOČET OSVĚTLENÍ JE PROVEDEN NA SVÍTIDLA - TECEO S; VÝŠKA SVÍTIDEL NAD CHODNÍKEM 5m, ROZTEČE MEZI SVÍTIDLY max 28m - CELKEM 9ks SVÍTIDEL
- KABELY BUDOU ULOŽENY V ZEMI V PLASTOVÝCH CHRÁNIČKÁCH DLE ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
- VE VÝKOPECH ULOŽIT ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30/ 4 mm, STOŽÁRY VO SPOJIT S UZEMNĚNÍM
- UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY BUDOU NA ROZHRANÍ OŠETŘENY ANTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
- SVÍTIDLA BUDOU OSAŽENA DLE STANDARDŮ SPRÁVCE THMP a.s.
- ČÍSLOVÁNÍ SVĚTELNÝCH MÍST JE PROVEDENO POUZE PRO POTŘEBY TĚTO DOKUMENTACE, PŘI REALIZACI STAVBY PŘIDĚLÍ SPRÁVCE VO NOVÝM SVĚTELNÝM MÍSTŮM NOVÉ OZNAČENÍ
- TRASU VEDENÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ RESPEKTOVAT MINIMÁLNÍ ODSTUPY DLE ČSN 73 6005
- PŘI MONTÁŽI KABELŮ JE NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE A MINIMÁLNÍ POLOMĚRY OHYBU
- PŘED ZÁHOZEM PROVĚST GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY
- NEDÍLNŮ SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU

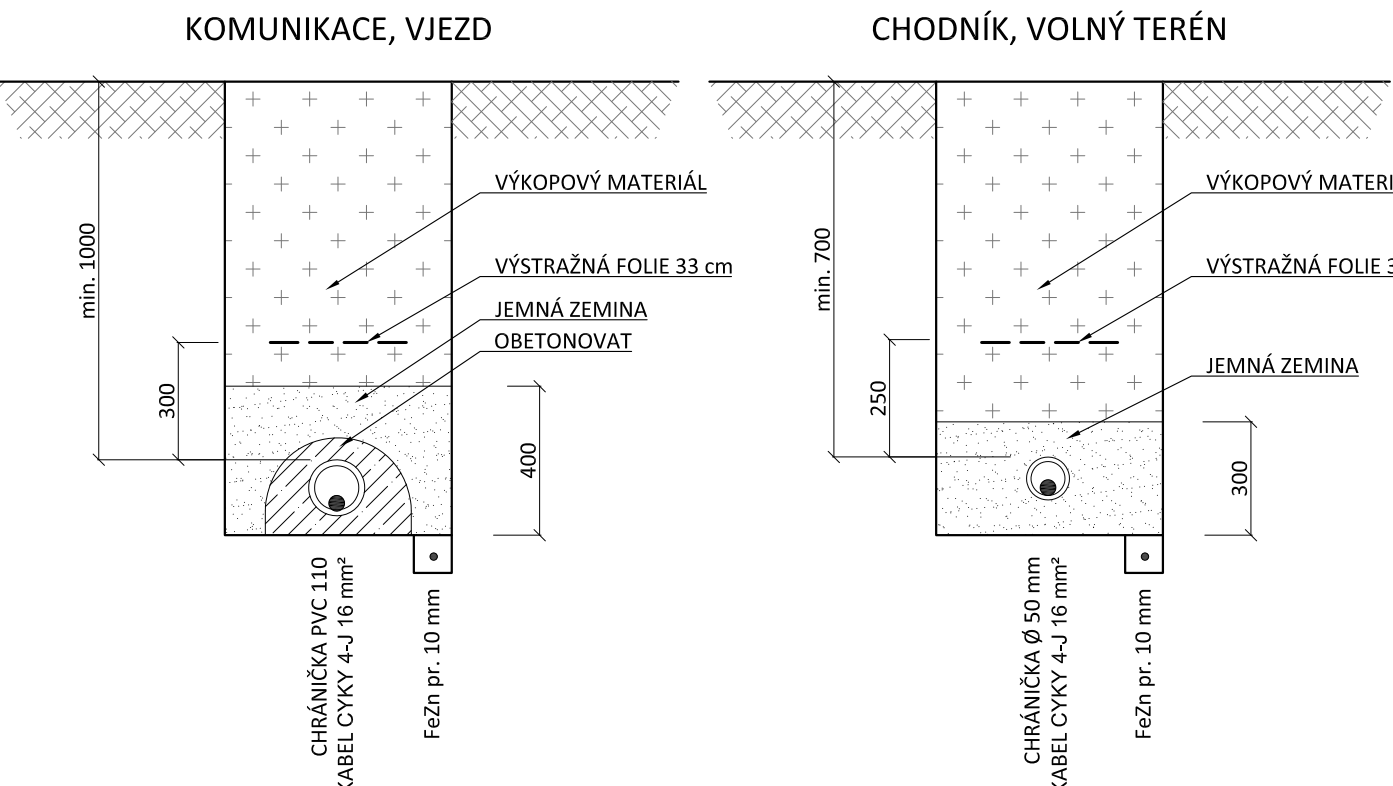

MINIMÁLNÍ ODSTUPY DLE ČSN 73 6005

Kabely NN	0,05 m
Kabely VN	0,15 m
Sdělovací kabely	0,30 m
Plynovod NTL	0,40 m
Plynovod STL	0,60 m
Vodovod	0,40 m
Kanalizace	0,50 m
Minimální vzdálenosti při křížení podzemních sítí	
Kabely NN	0,05 m
Kabely VN	0,15 m
Sdělovací kabely	0,30 m
Plynovod NTL	0,10 m
Plynovod STL	0,10 m
Vodovod	0,40 m
Kanalizace	0,30 m

MINIMÁLNÍ POLOMĚRY OHYBU KABELŮ

CYKY-J 4x 16	230 mm
CYKY-J 5x 10	210 mm
CYKY-J 4x 10	200 mm
CYKY-J 5x 4	80 mm

REV. Č. / DATUM / DATE

AKCE / PROJECT

POPIS / ANNOTATION

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A DOSTUPNÝM BYDLENÍM V PRAZE ŘEPÍCH
Praha Řepy, národní ulice Engelmlillerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy

INVESTOR / DEVELOPER

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER

BUMAVAPLAN

ŠUMAVAPLAN s.r.o.
Králůvka 98/III, 342 01 Sušice

Ing. arch. P. Lejsek

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER

ČÁSTI / PART

VÝPRAVOPIS DRAFTER

KONTROLA KREDA

APRIS 3MP

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

D.14.4 - VO

Ing. B. Krosslová

P. Tesář

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE

DATUM / DATE

EXEMPLAR / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER

NÁZEV PŘÍLOHY / TITLE

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

07/2022

2

VÝKRES VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ČÍSLO DOKUMENTU / JOB NUMBER

PRŮBĚH FARMATY / FORMAT

MĚŘÍTKO / SCALE

6 A4

1:250, 1:25

02

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

APRIS 3MP

NA TUTO DOKUMENTACI MÁ VLASTNÍ AUTORSKÁ PRÁVA, VÝKRES NEJE OČKOVÁN ZHOTOVITELNÝM KOPÍEM A JAKÝKOLIV REPRODUKČNÍM ZPŮSOBEM. AUTORIZOVANOU OSOBU Z PROJEKTOVÉHO PANELE MÁE APRIS 3MP s.r.o. U APRIS 3MP 2019

TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY