



# ULOŽENÍ POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM SUTERÉNU

*M = 1:20*

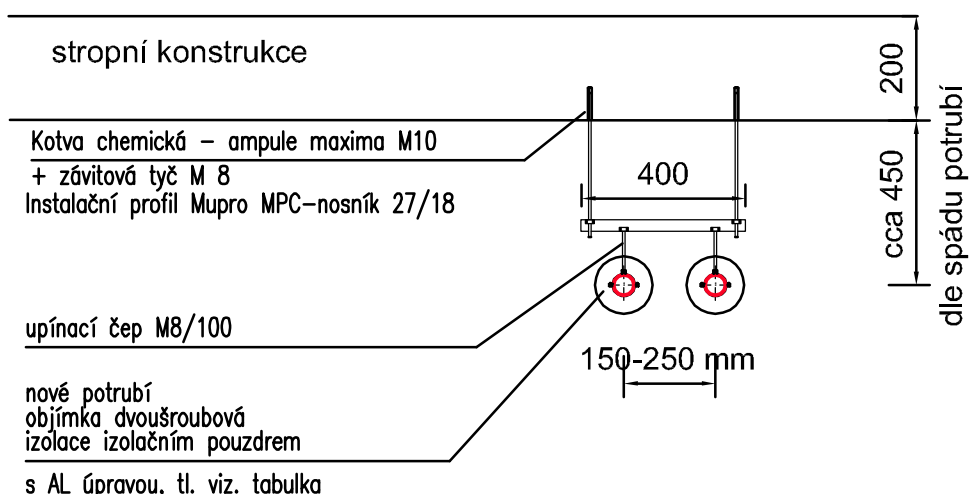

TABULKA TLOUŠTĚV IZOLACE V ZÁVISLOSTI NA DN POTRUBÍ

70/50°C	15x1,2	18x1,2	22x1,5	25x1,5	35x1,5	42x1,5	54x2	76x2
TL. IZOLACE	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM :	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPĚŇ PROJEKTU :	STAVBA :		
PP	MŠ Laudova 1030/3, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT		
PROJEKTANT :			
Ing. Ženožička	H. I. P. :	PŘÍLOHA :	
KONTROLOVAL :	AXEN, s.r.o.	D1.4.4	1:20
Ing. Malý	Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice		
VYPRACOVAL :		ARCHIVNÍ ČÍSLO :	LIST :
Ing. Ženožička			
NÁZEV :	Projektová dokumentace MŠ 1030, 1031 DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM SUTERÉNU		04 - 17