

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ – ROZMĚRY SKŘÍNĚ OVĚŘIT PŘED MONTÁŽÍ A PŘED PROVEDENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV

TYPOVÁ VELIKOST : 72 MODULŮ

KRYTÍ : IP 43/30 Požární odolnost:
PŘÍVOD : HOREM dvířka: EI 15 DP1–S200
VÝVODY : HOREM stěny: EI 30 DP1

PŘOVĚŘIT PRŮŘEZ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT JIŠTĚNÍ DLE PRŮŘEZU

AYKY 2,5 – JIŠTĚNÍ 10A
4 – 16A
CYKY 1,5 – 10A
2,5 – 16A


VŠECHNY KABELY AYKY JSOU STÁVAJÍCÍ A BEZ ZMĚNY ZAPOJENÍ PŘIPOJÍ SE NA NOVÉ JISTIČE


Kabely PRAFLaSave–X jsou ve třídě provedení B2ca s1d1.

VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNACÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE:	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šírokový	Ing. Luděk Šírokový		MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
				STRANA	1	STRÁNEK	3	
OBEC: Praha 17	INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6		OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.3					

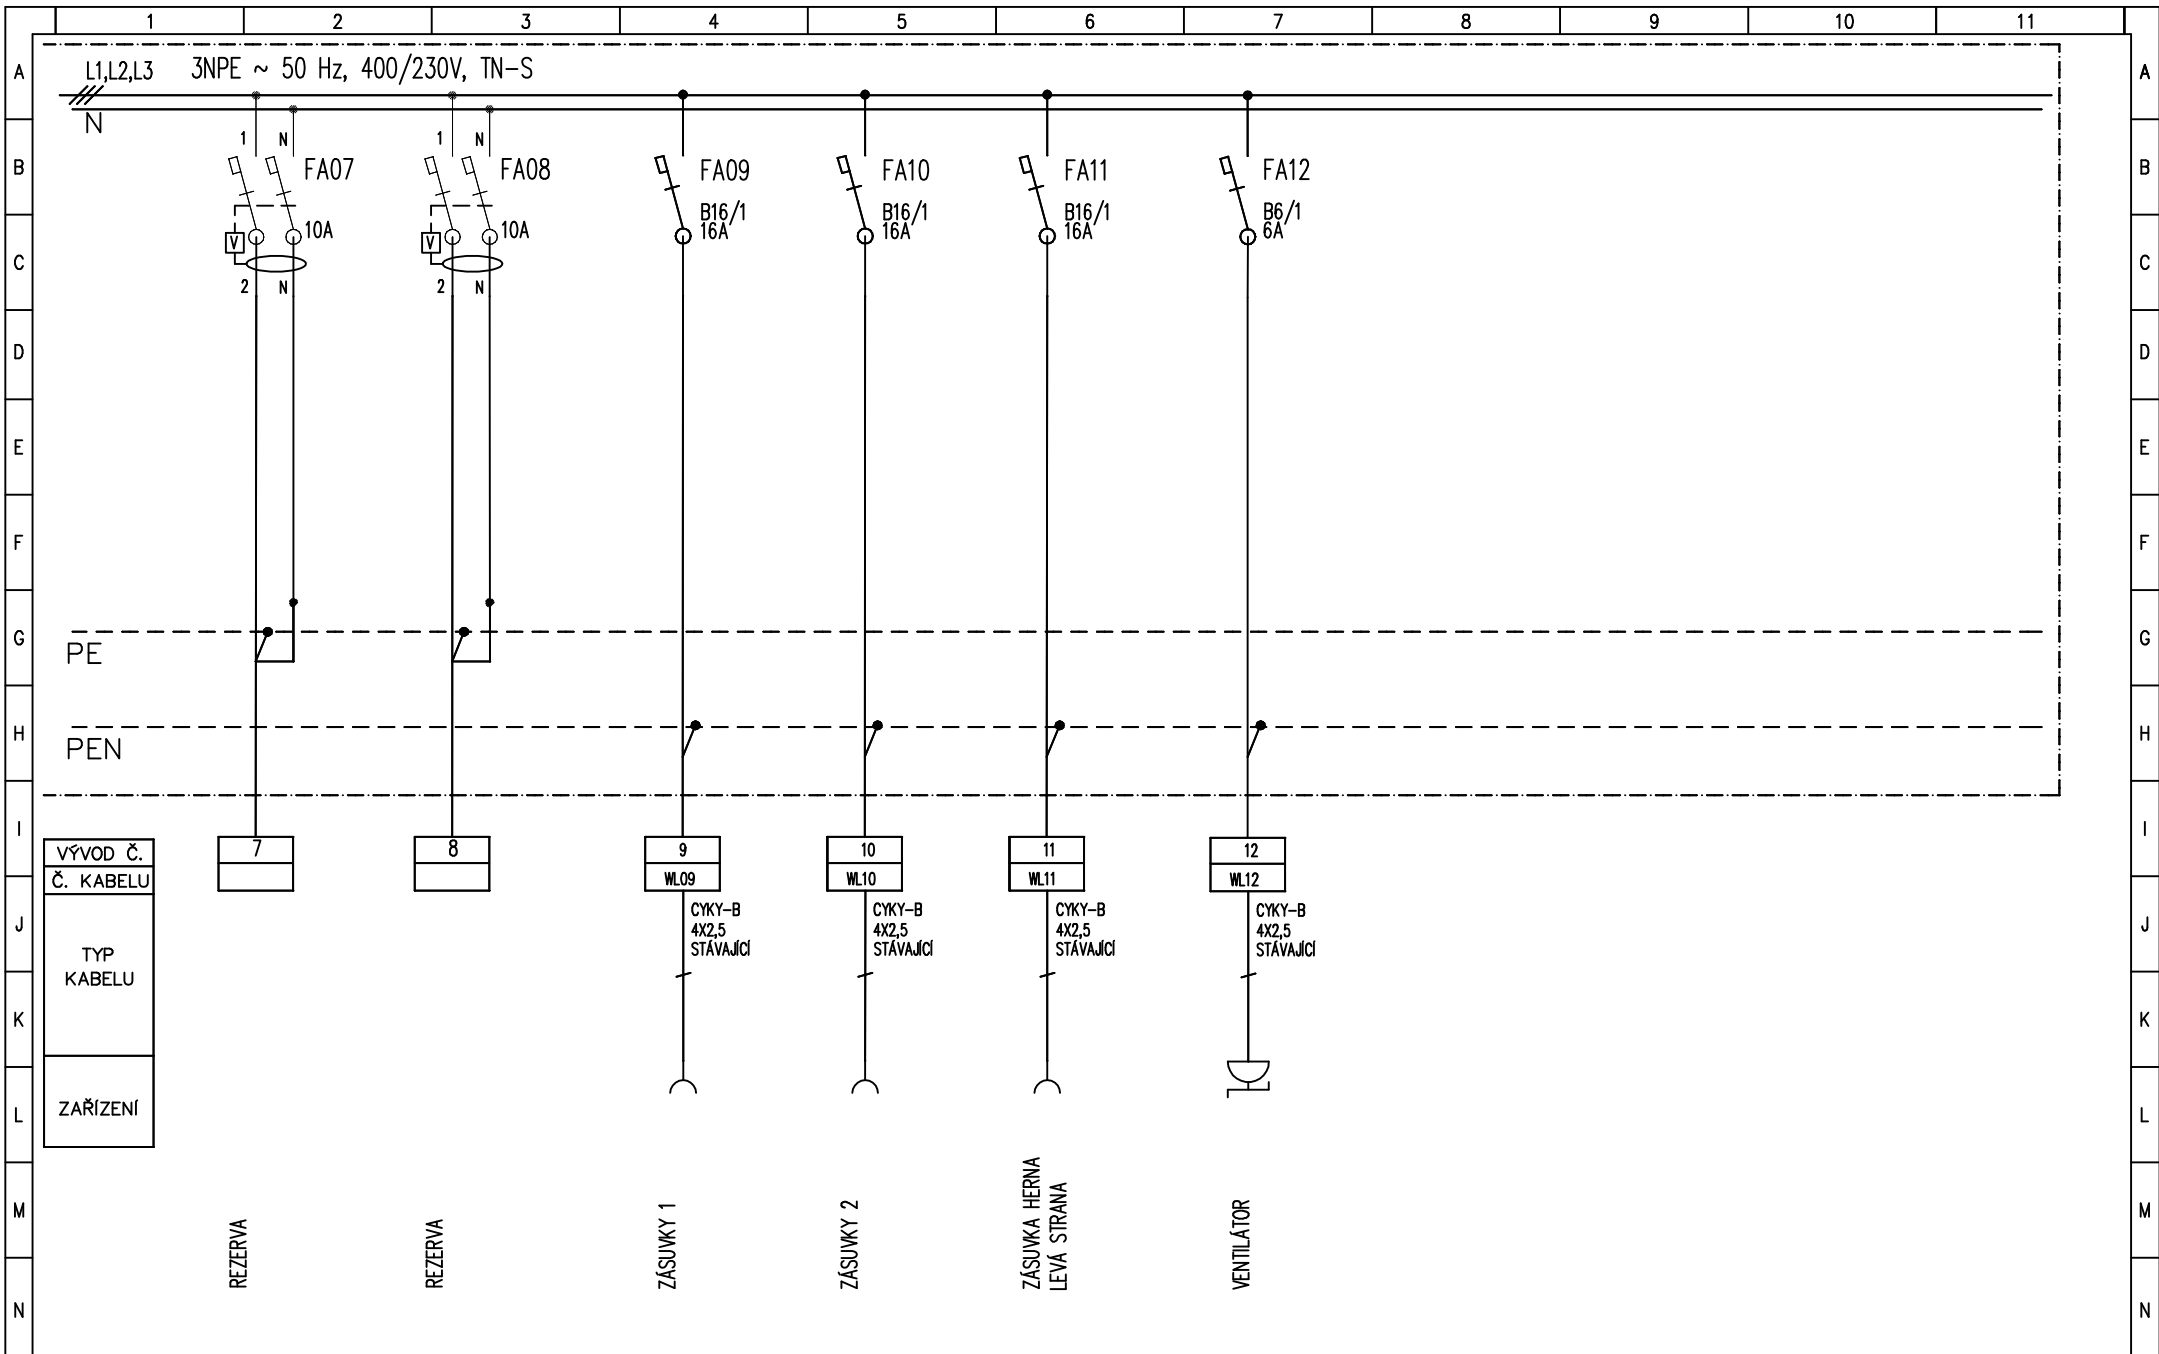

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šírokrý	Ing. Luděk Šírokrý			STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
OBEC: Praha 17				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6				OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.3				
				STRANA	3	STRÁNEK	3	