

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

PŘOVĚŘIT PRŮŘEZ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT JIŠTĚNÍ DLE PRŮŘEZU

AYKY 2,5 – JIŠTĚNÍ 10A

4 – 16A

CYKY 1,5 – 10A

2,5 – 16A


VŠECHNY KABELY AYKY JSOU STÁVAJÍCÍ A BEZ ZMĚNY ZAPOJENÍ
PŘIPOJÍ SE NA NOVÉ JISTIČE


Kabely PRAFLaSave–X jsou ve třídě provedení B2ca s1d1.


VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNACÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.




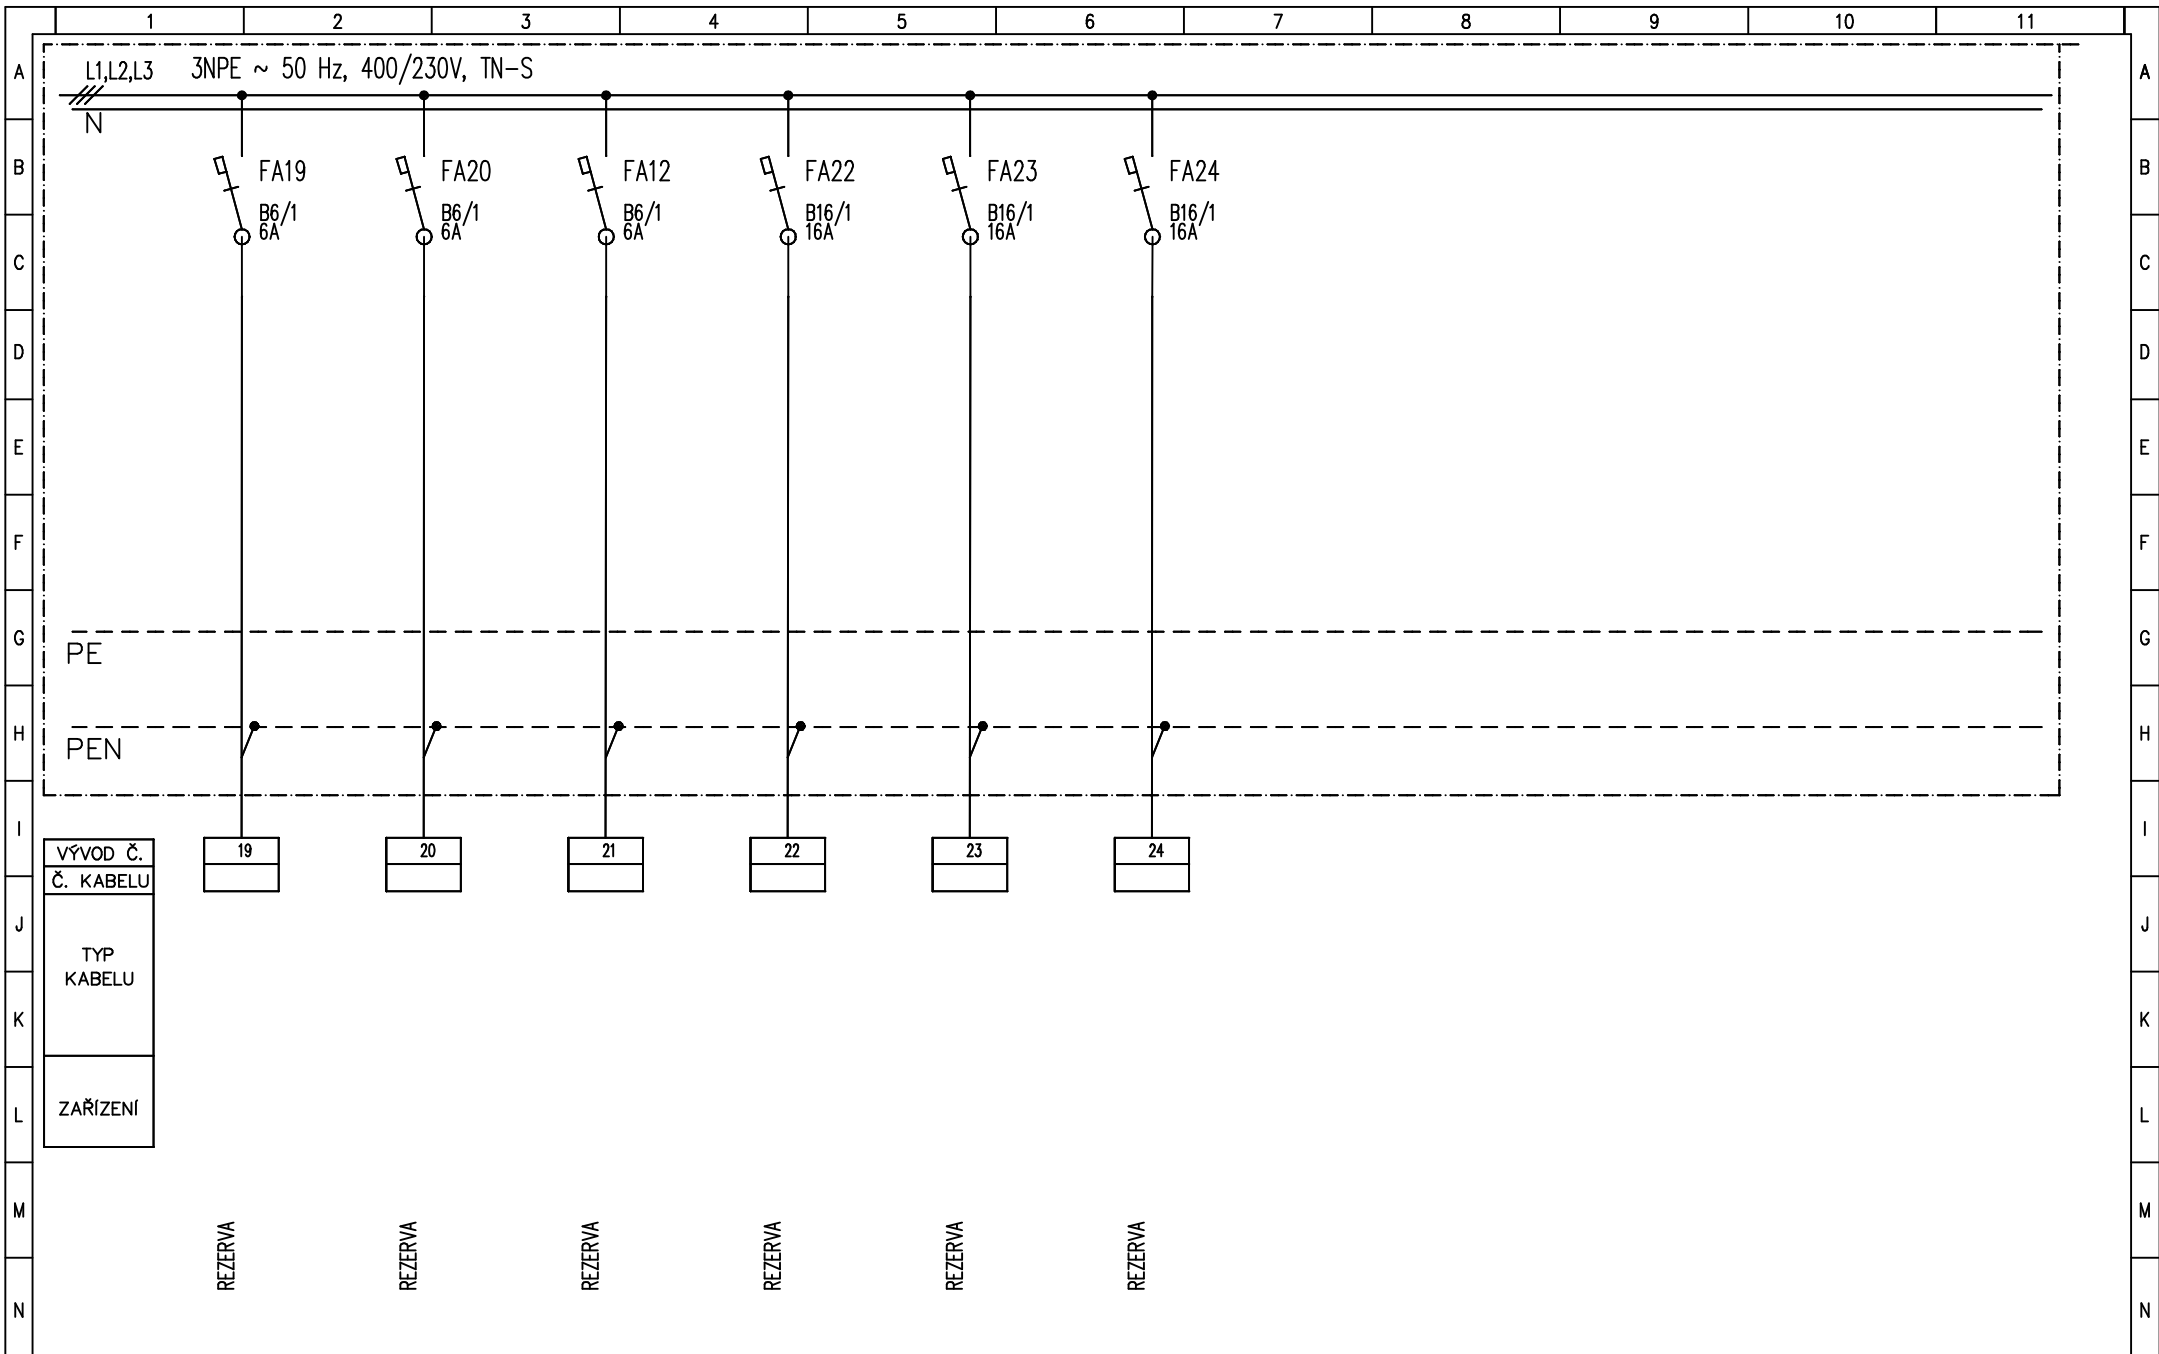
ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE:	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Široký	Ing. Luděk Široký		MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17				STRANA	1	STRÁNEK	4	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6			OBSAH: ROZVADĚČE RH Úprava pole č.3					

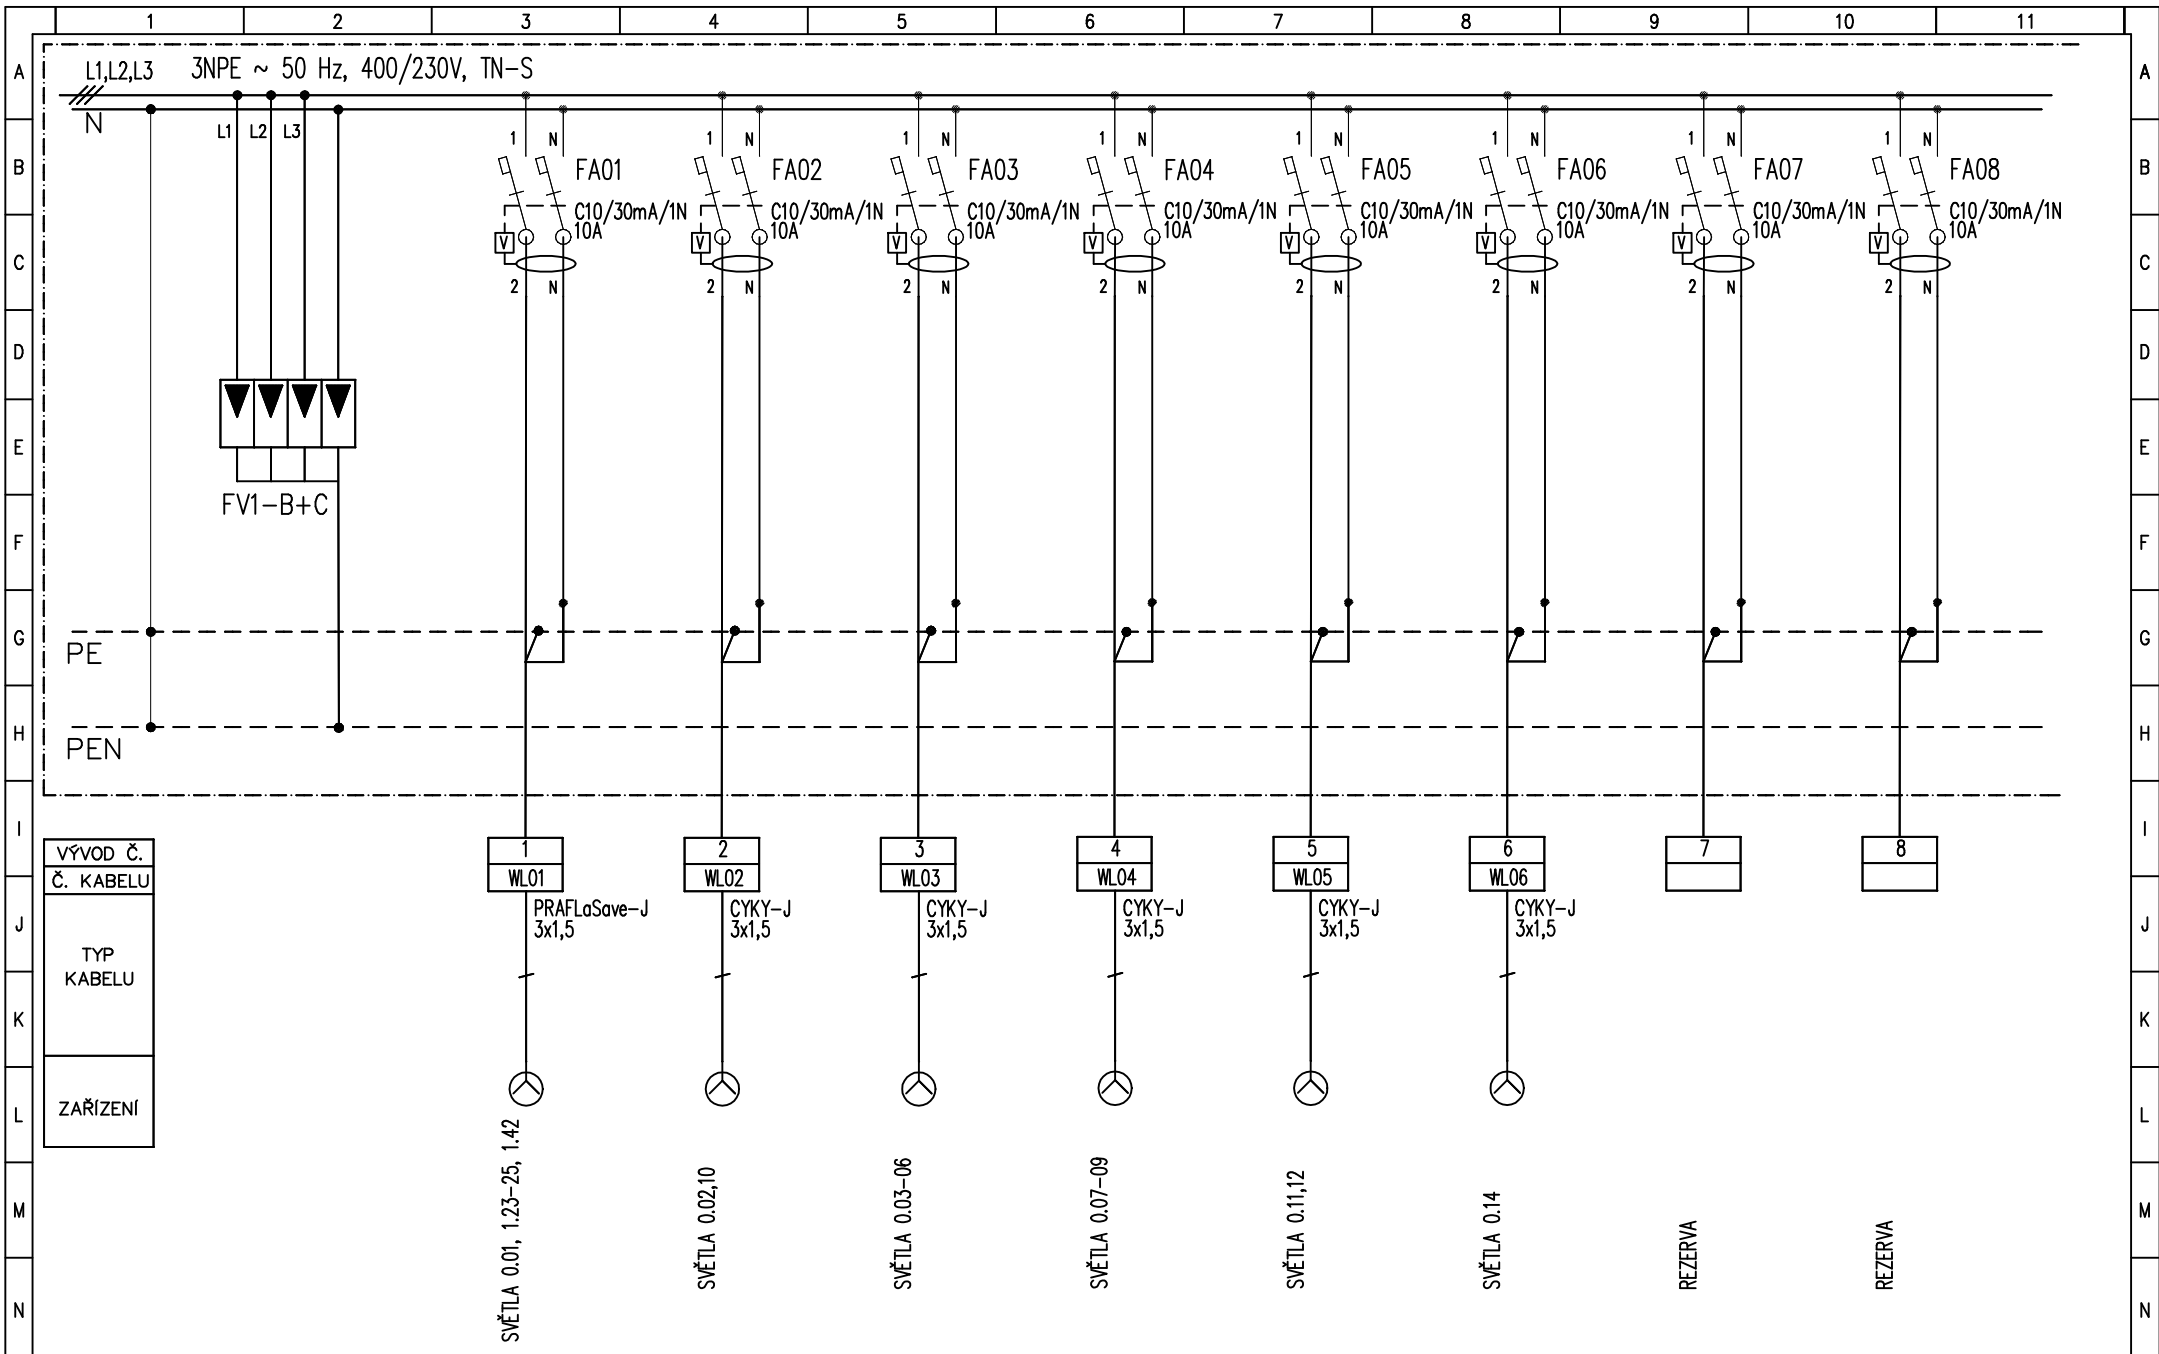


ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šírokrý	Ing. Luděk Šírokrý			STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17 INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6			OBSAH: ROZVADĚČE RH Úprava pole č.3	STRANA	2	STRÁNEK	4	

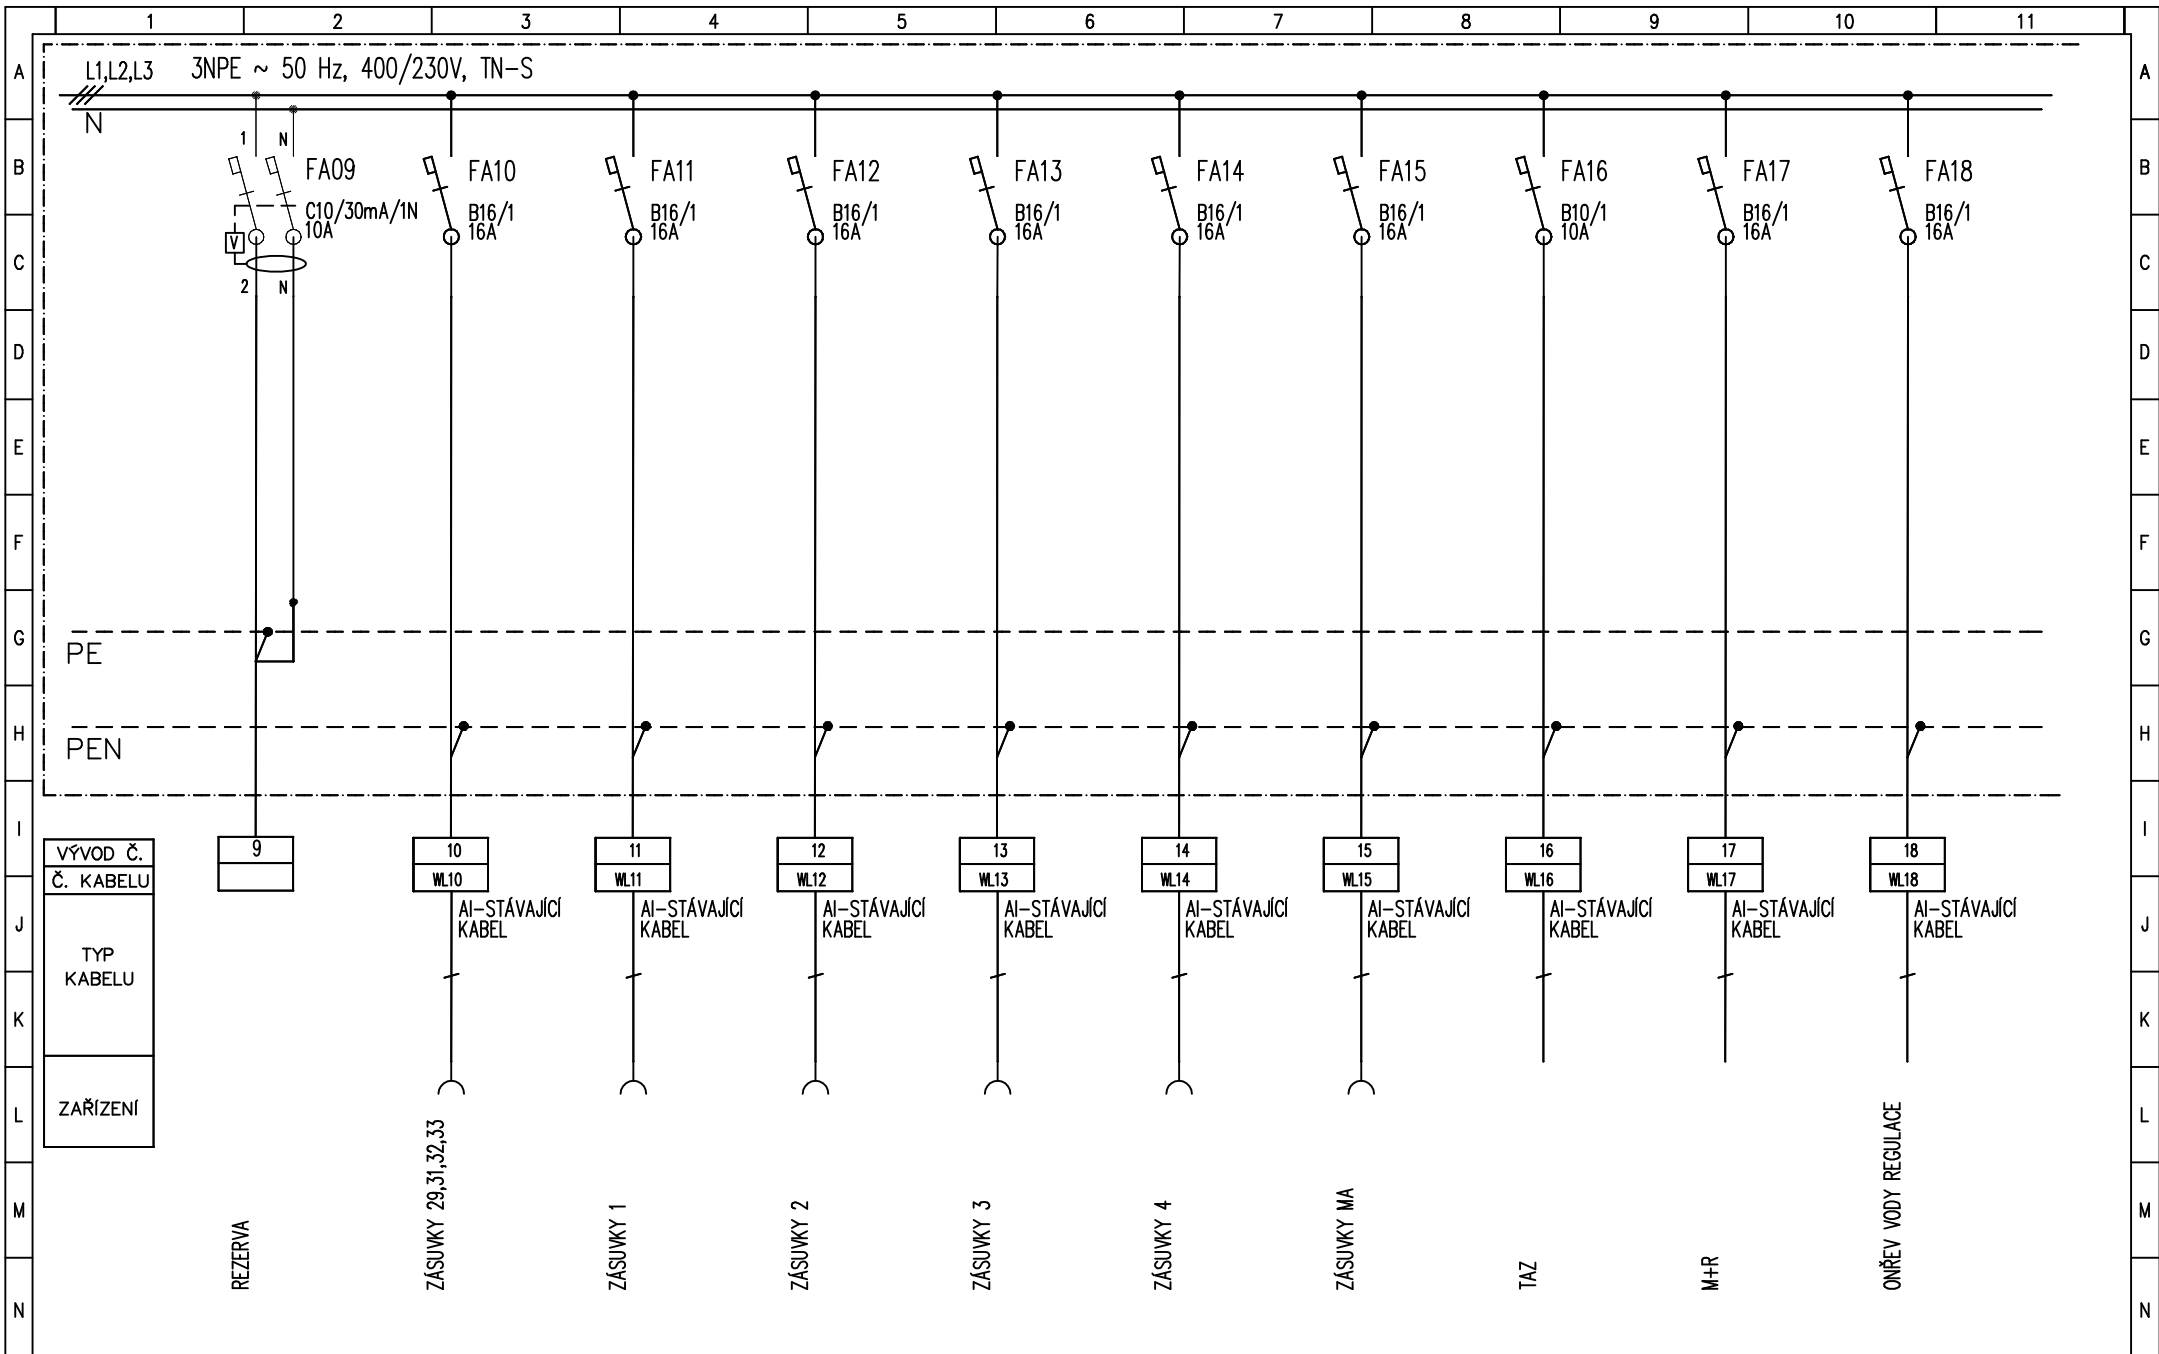

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE:	FORMÁT:	A4	DATUM:	10/2020	
Ing. Luděk Šírokrý	Ing. Luděk Šírokrý		MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6-Řepy	STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:		
				MĚŘITKO:	-	Č. ARCHIVNÍ:		
				VERZE:		ČÍS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17				STRANA:	3	STRÁNEK:	4	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6			OBSAH: ROZVADĚČE RH Úprava pole č.3					



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šírokrý	Ing. Luděk Šírokrý			STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17			OBSAH: ROZVADĚČE RH Úprava pole č.3	STRANA	4	STRÁNEK	4	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6								