

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ – ROZMĚRY SKŘÍNĚ OVĚŘIT PŘED MONTÁŽÍ A PŘED PROVEDENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV

TYPOVÁ VELIKOST : 72 MODULŮ

KRYTÍ : IP 43/30

Požární odolnost:

PŘÍVOD : HOREM

dvířka: EI 15 DP1–S200

VÝVODY : HOREM

stěny: EI 30 DP1

PŘOVĚŘIT PRŮŘEZ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT JIŠTĚNÍ DLE PRŮŘEZU

AYKY 2,5 – JIŠTĚNÍ 10A

4 – 16A

CYKY 1,5 – 10A

2,5 – 16A


VŠECHNY KABELY AYKY JSOU STÁVAJÍCÍ A BEZ ZMĚNY ZAPOJENÍ PŘIPOJÍ SE NA NOVÉ JISTIČE


Kabely PRAFLaSave–X jsou ve třídě provedení B2ca s1d1.


VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNAČÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.




ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE:	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šírokový	Ing. Luděk Šírokový		MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
				STRANA	1	STRÁNEK	3	
OBEC: Praha 17	INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6		OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 1.2					

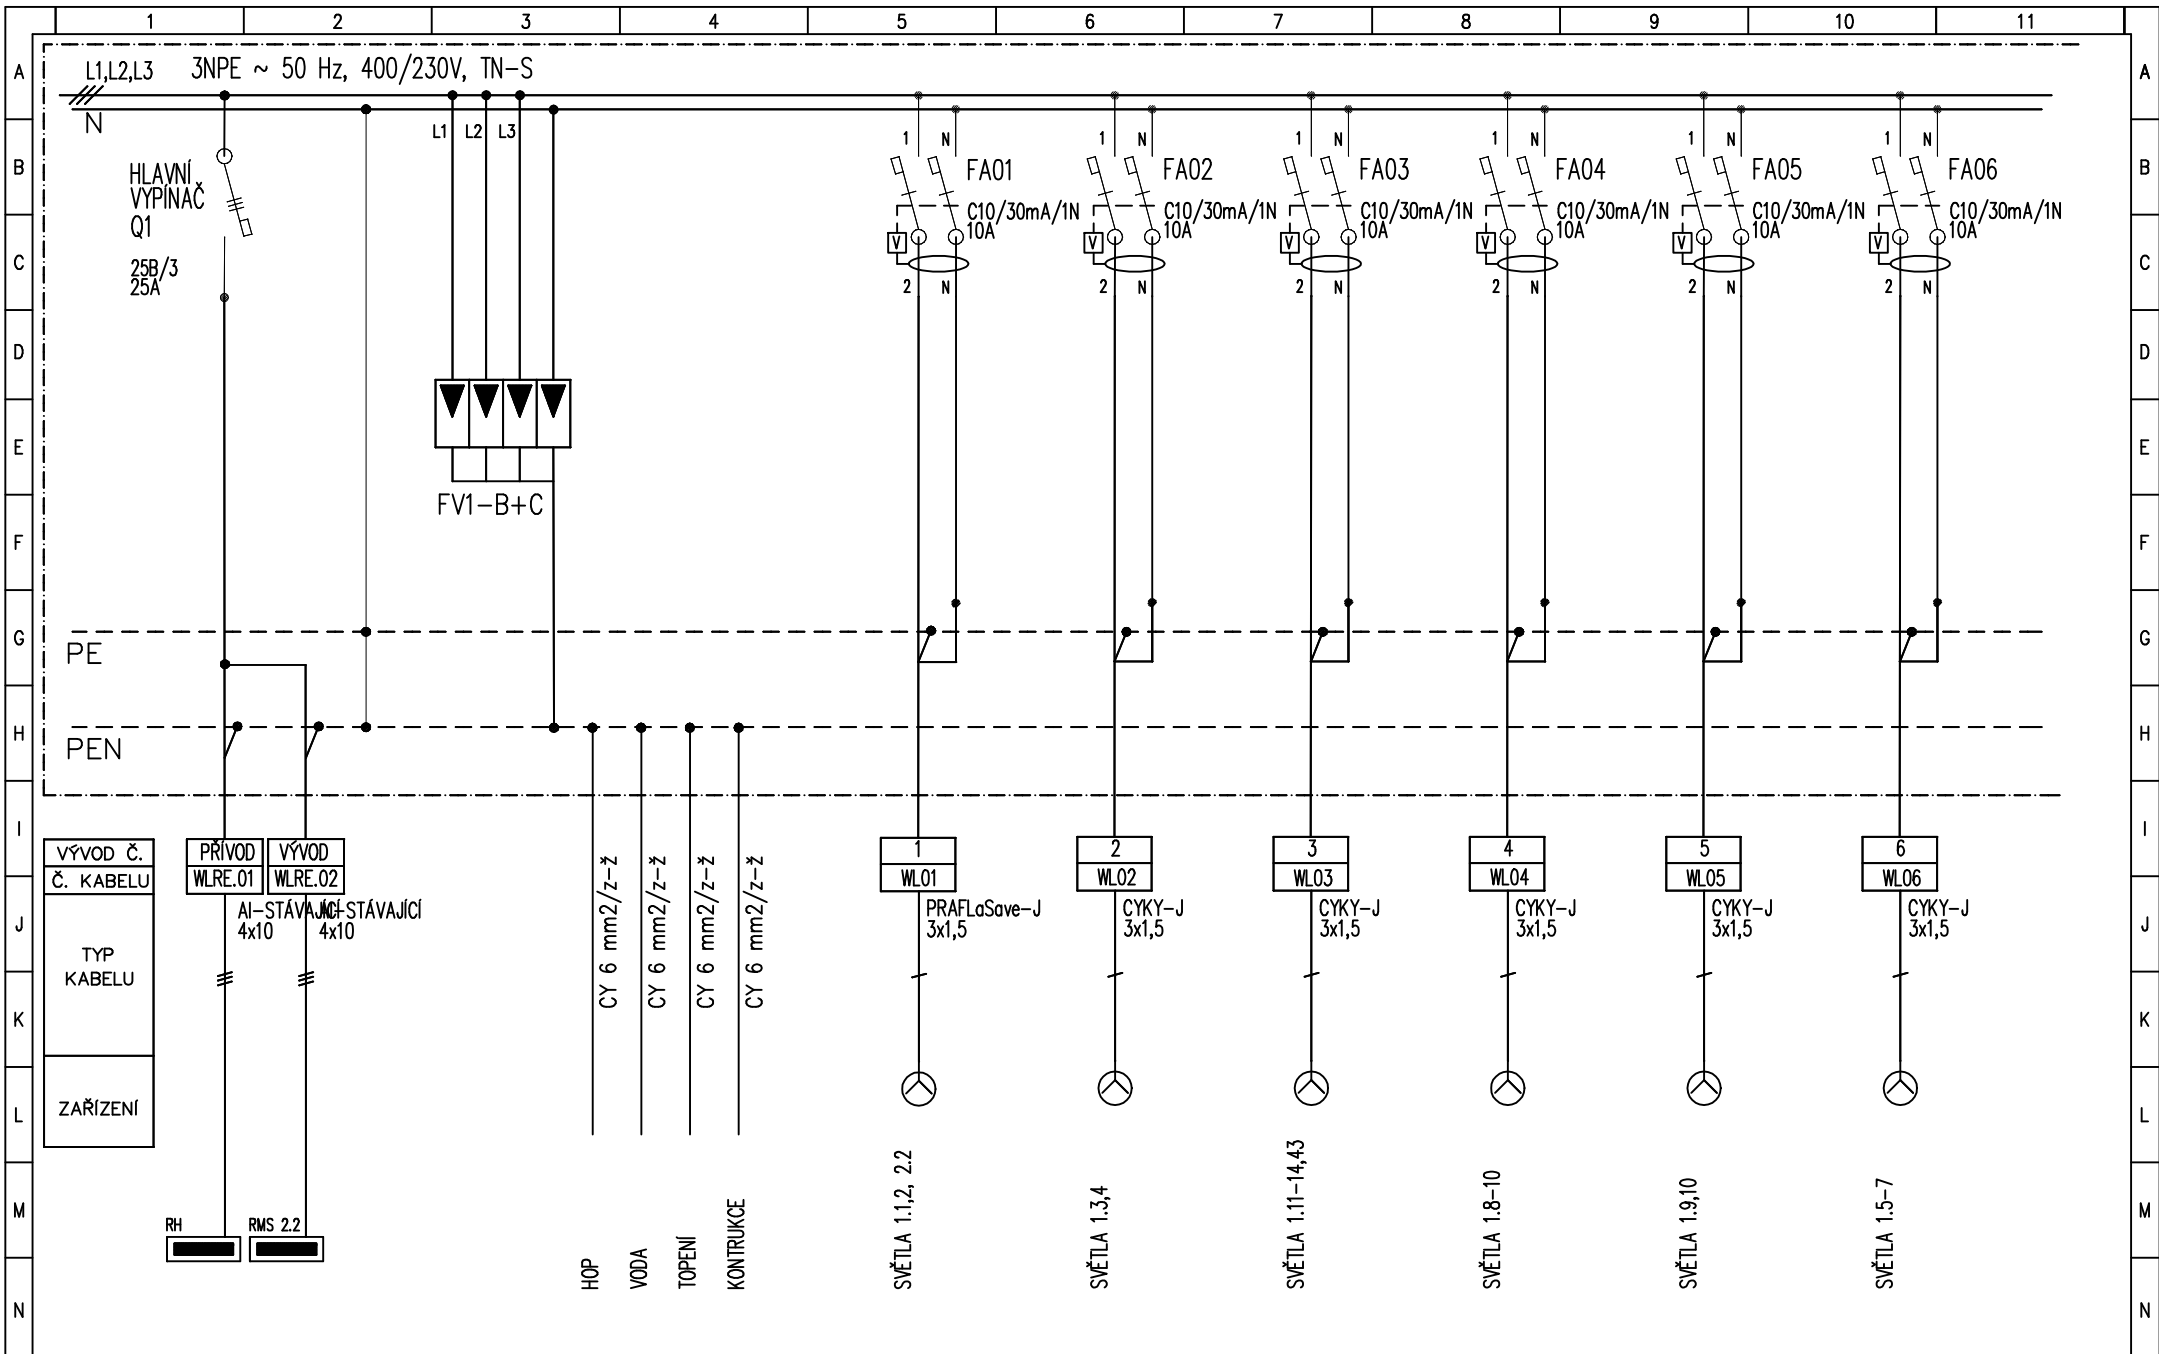

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šíroky		Ing. Luděk Šíroky				STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
						MĚŘITKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
						VERZE		ČIS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17					OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 1.2	STRANA	2	STRÁNEK	3	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6										

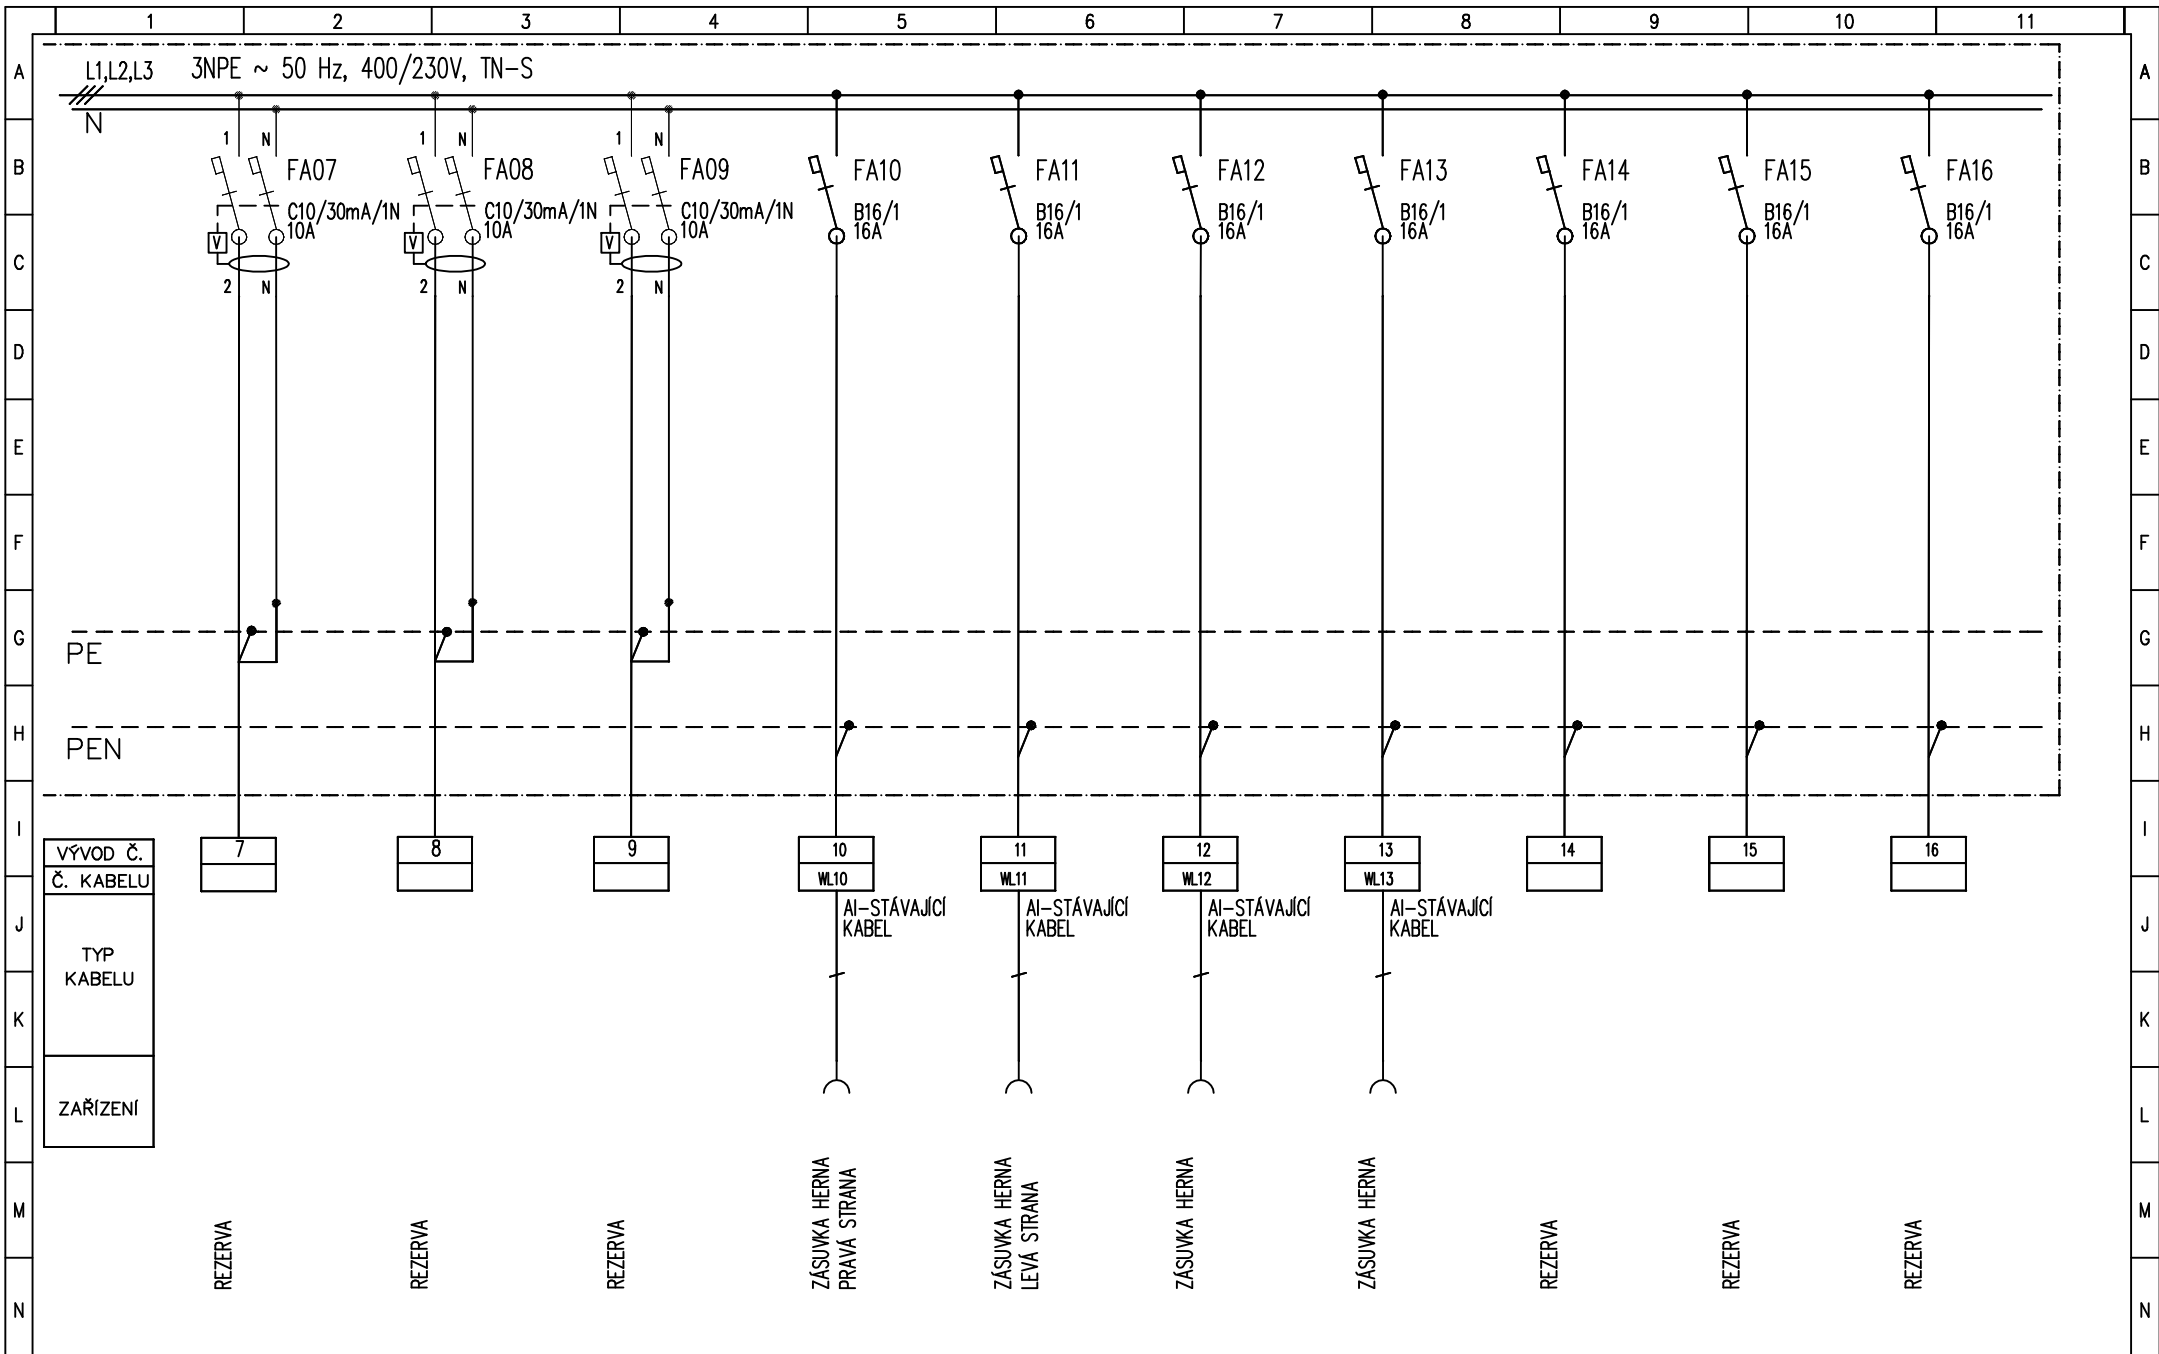

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šíroky	Ing. Luděk Šíroky			STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
OBC: Praha 17			OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 1.2	STRANA	3	STRÁNEK	3	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6								