

# OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ – ROZMĚRY SKŘÍNĚ OVĚŘIT PŘED MONTÁŽÍ A PŘED PROVEDENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV

TYPOVÁ VELIKOST : 72 MODULŮ

KRYTÍ : IP 43/30 Požární odolnost:  
PŘÍVOD : HOREM dvířka: EI 15 DP1–S200  
VÝVODY : HOREM stěny: EI 30 DP1

PŘOVĚŘIT PRŮŘEZ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT JIŠTĚNÍ DLE PRŮŘEZU

AYKY 2,5 – JIŠTĚNÍ 10A  
4 – 16A  
CYKY 1,5 – 10A  
2,5 – 16A

VŠECHNY KABELY AYKY JSOU STÁVAJÍCÍ A BEZ ZMĚNY ZAPOJENÍ PŘIPOJÍ SE NA NOVÉ JISTIČE


Kabely PRAFLaSave–X jsou ve třídě provedení B2ca s1d1.


VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNACÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.



ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šírokový		Ing. Luděk Šírokový			STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
					MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
OBEC: Praha 17					VERZE		ČÍS. VÝKR.		
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6									
			OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.2		STRANA	1	STRÁNEK	3	



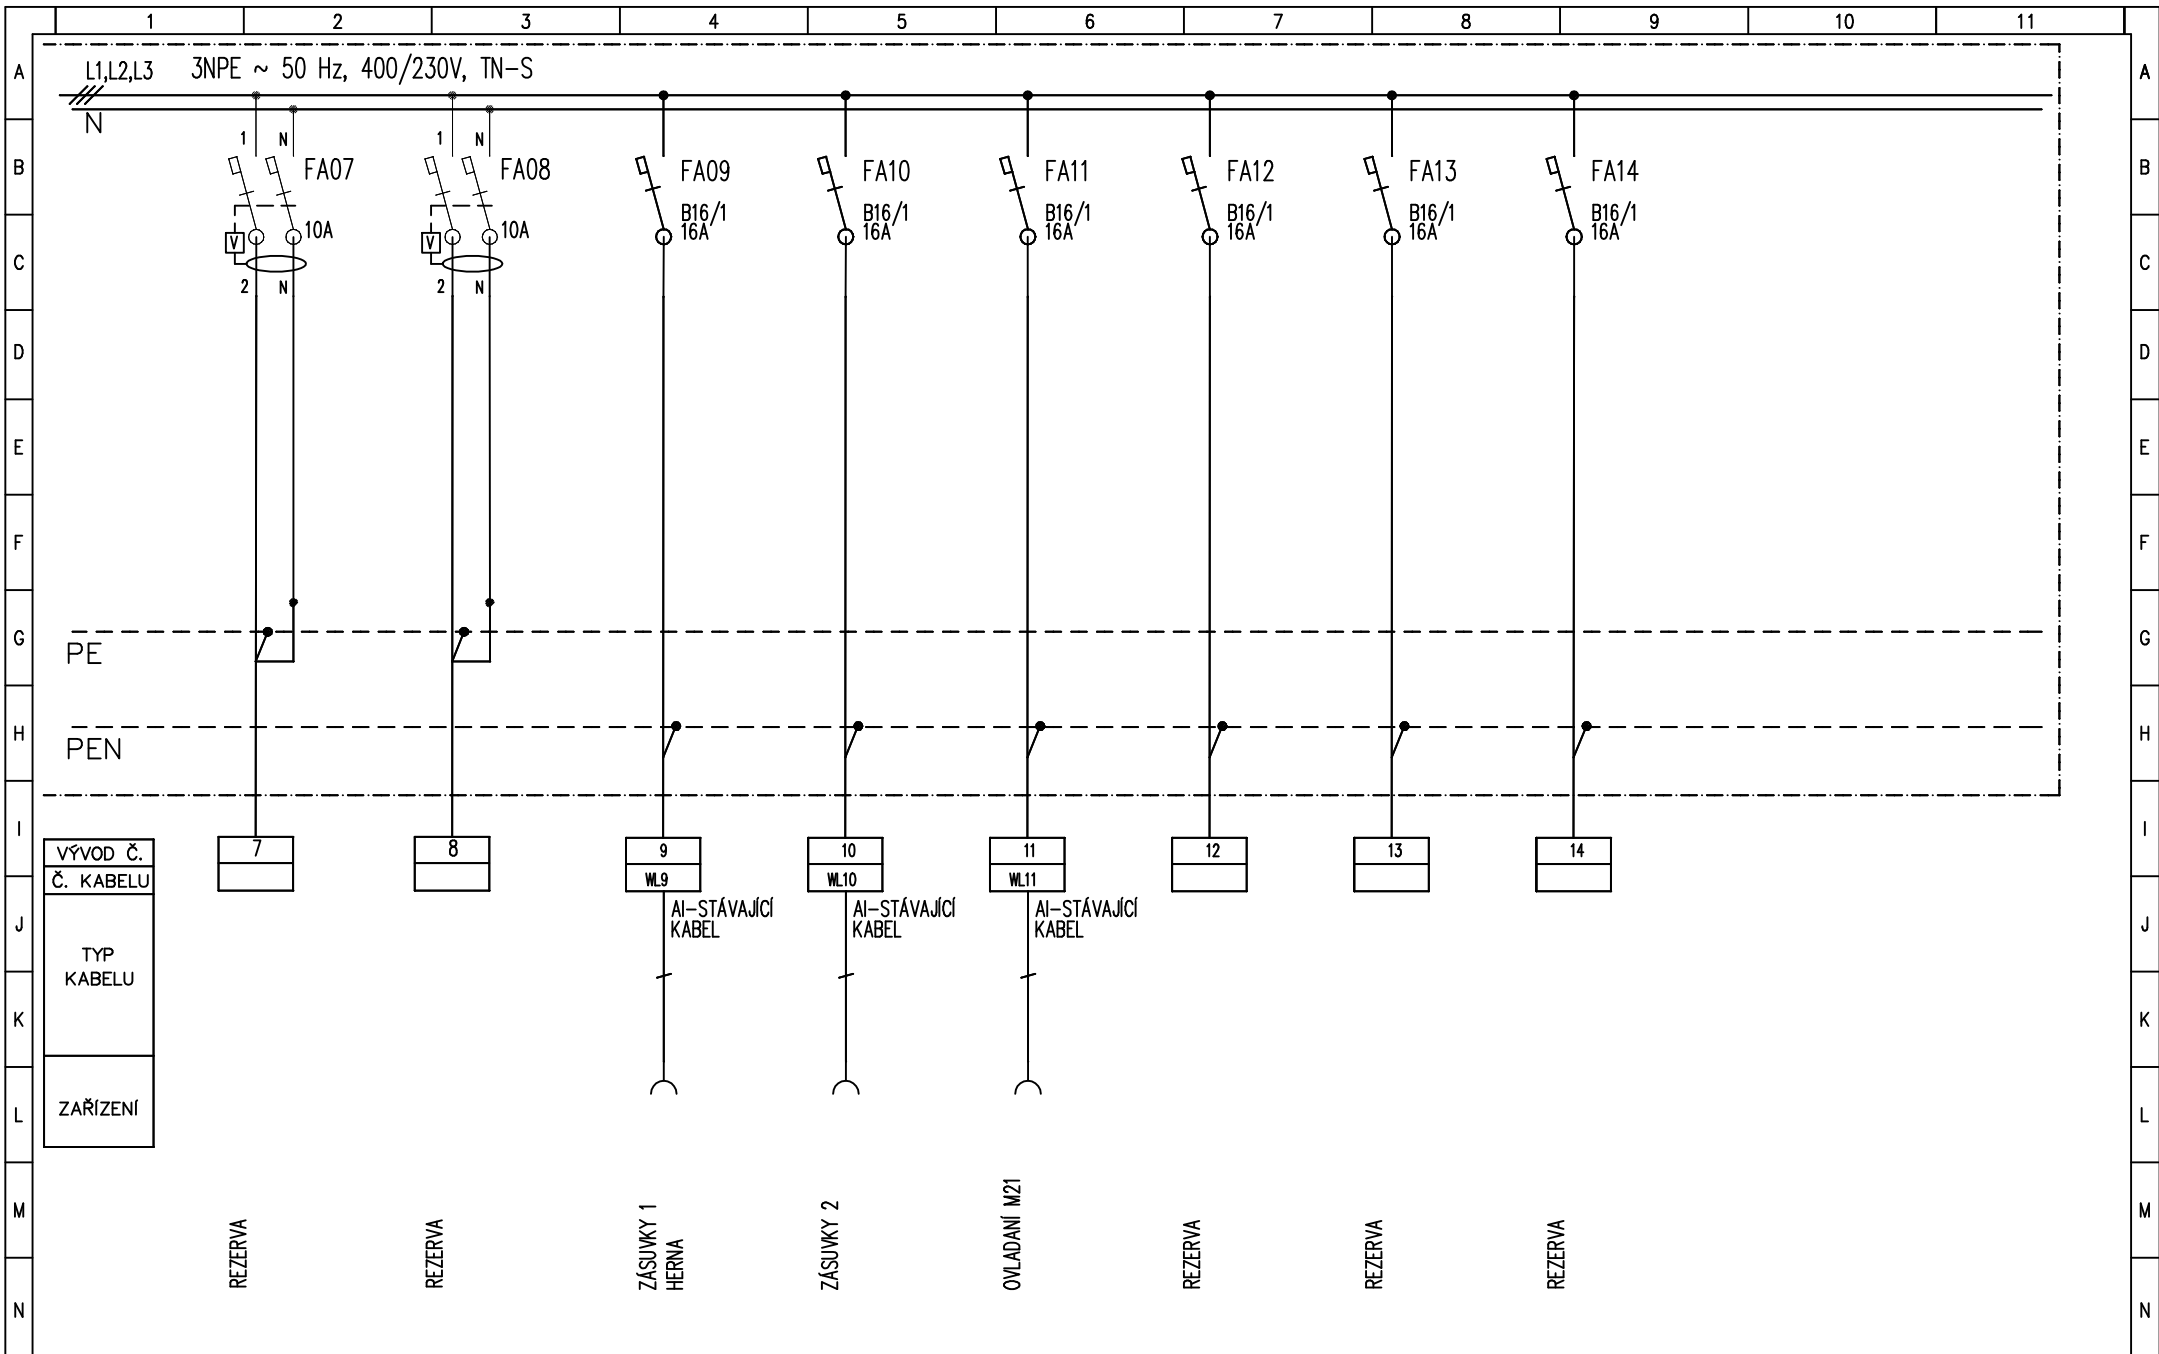

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE:	FORMÁT:	A4	DATUM:	10/2020	
Ing. Luděk Šírokrý	Ing. Luděk Šírokrý		MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6-Řepy	STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:		
				MĚŘÍTKO:	-	Č. ARCHIVNÍ:		
OBEK: Praha 17				VERZE:		ČÍS. VÝKR.		
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6								
			OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.2	STRANA:	3	STRÁNEK:	3	