

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

PŘOVĚŘIT PRŮŘEZ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT JIŠTĚNÍ DLE PRŮŘEZU

AYKY 2,5 – JIŠTĚNÍ 10A

4 – 16A

CYKY 1,5 – 10A

2,5 – 16A


VŠECHNY KABELY AYKY JSOU STÁVAJÍCÍ A BEZ ZMĚNY ZAPOJENÍ
PŘIPOJÍ SE NA NOVÉ JISTIČE


Kabely PRAFLaSave–X jsou ve třídě provedení B2ca s1d1.


VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNACÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.




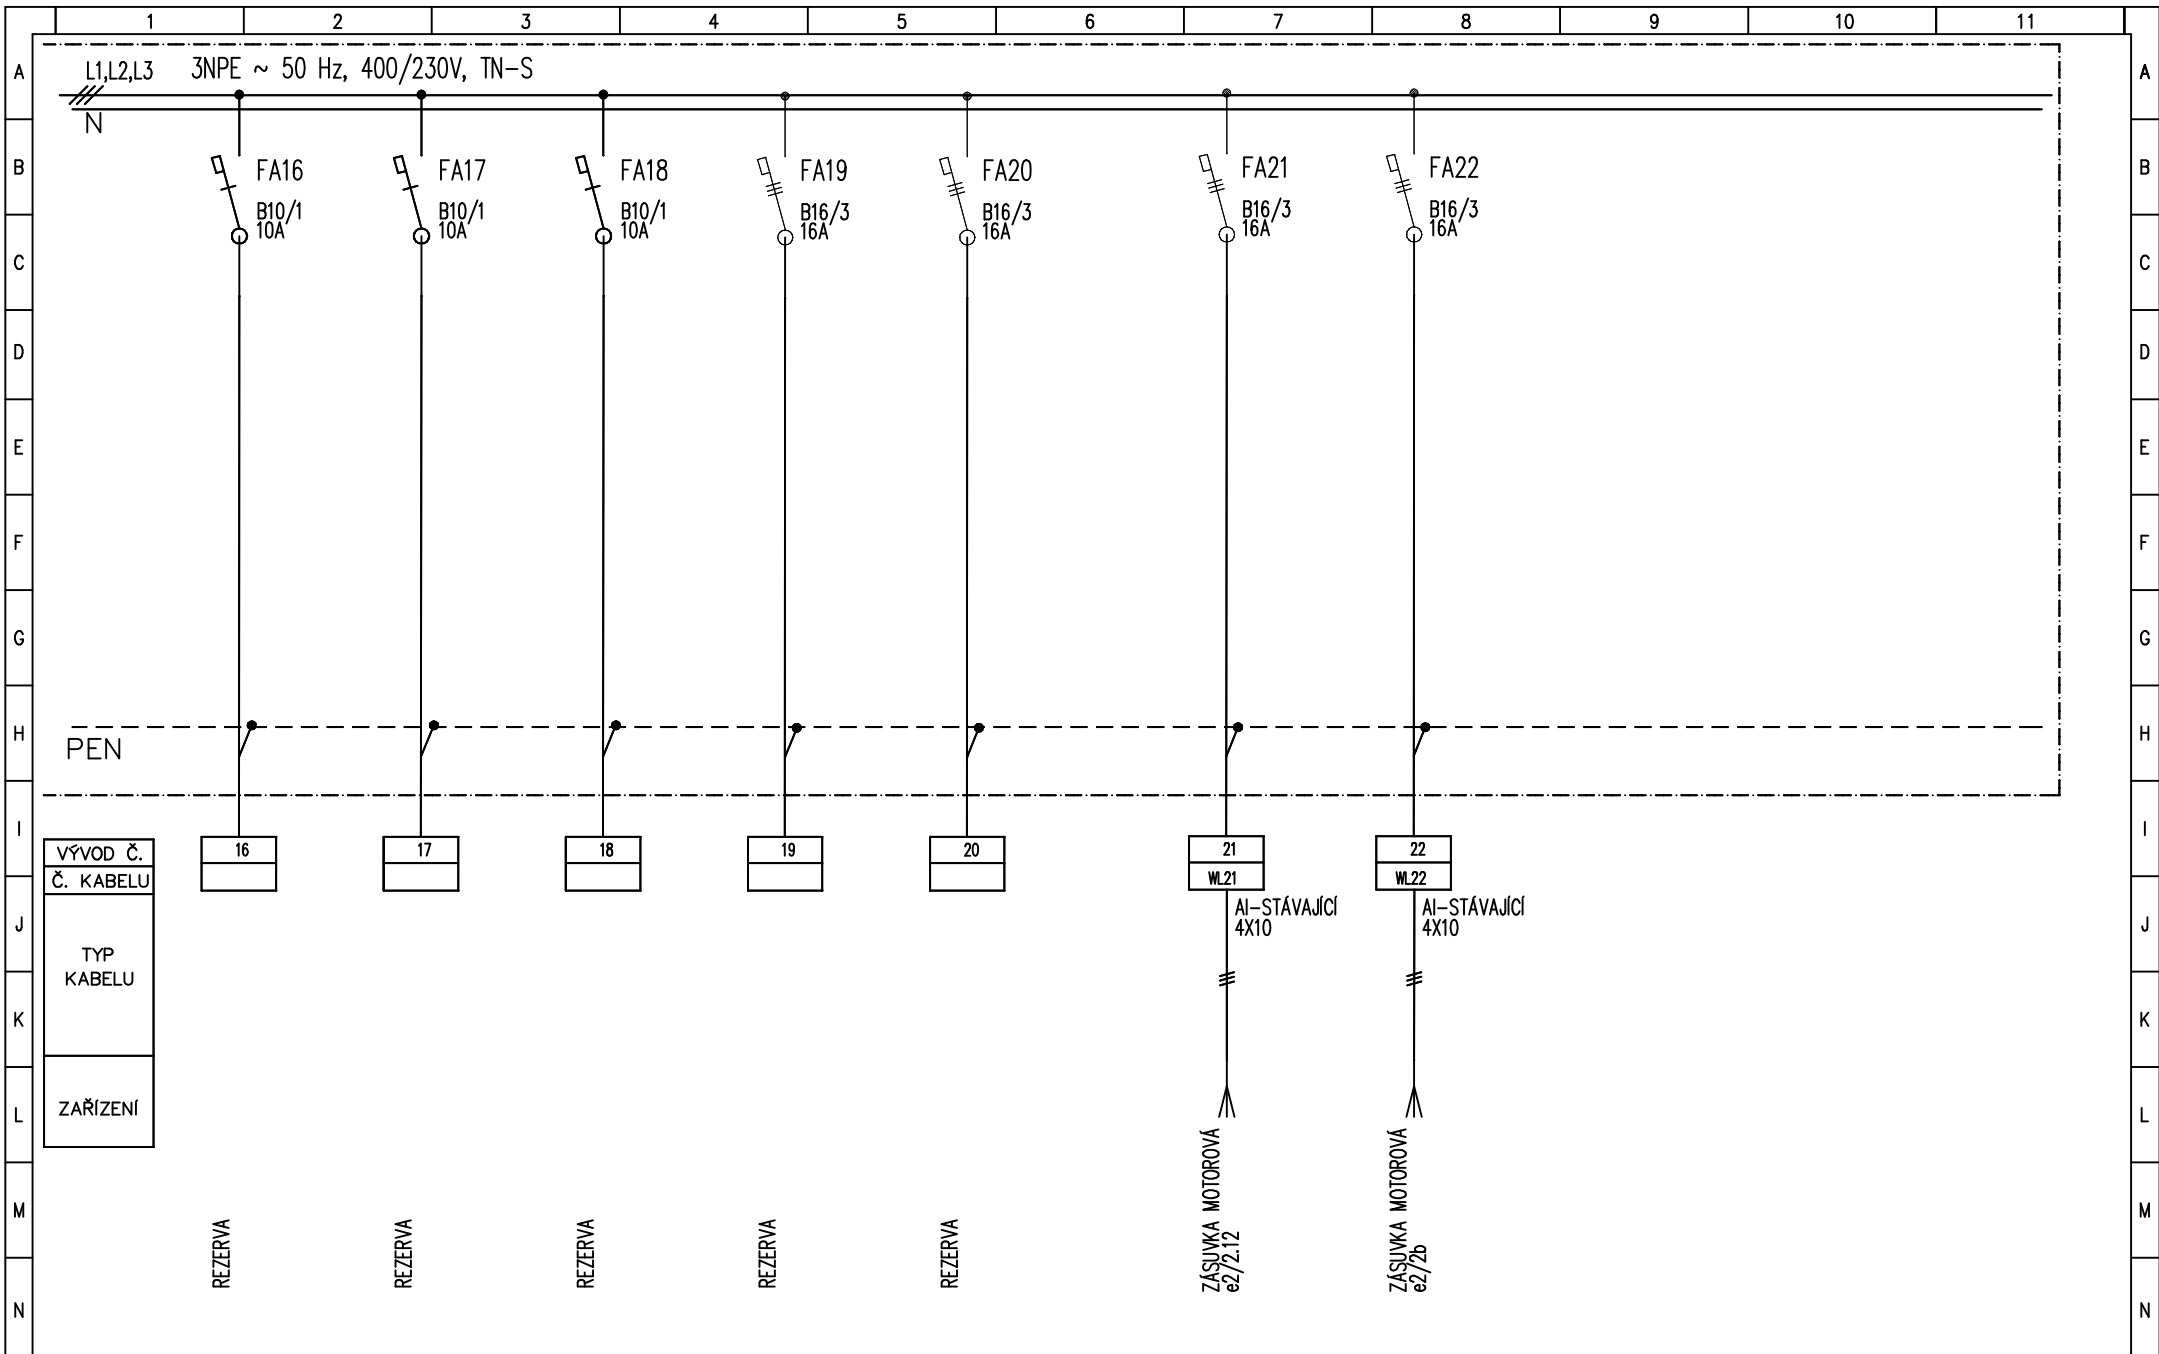
ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE:	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Široký	Ing. Luděk Široký		MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČÍS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17				STRANA	1	STRÁNEK	4	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6			OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.1					

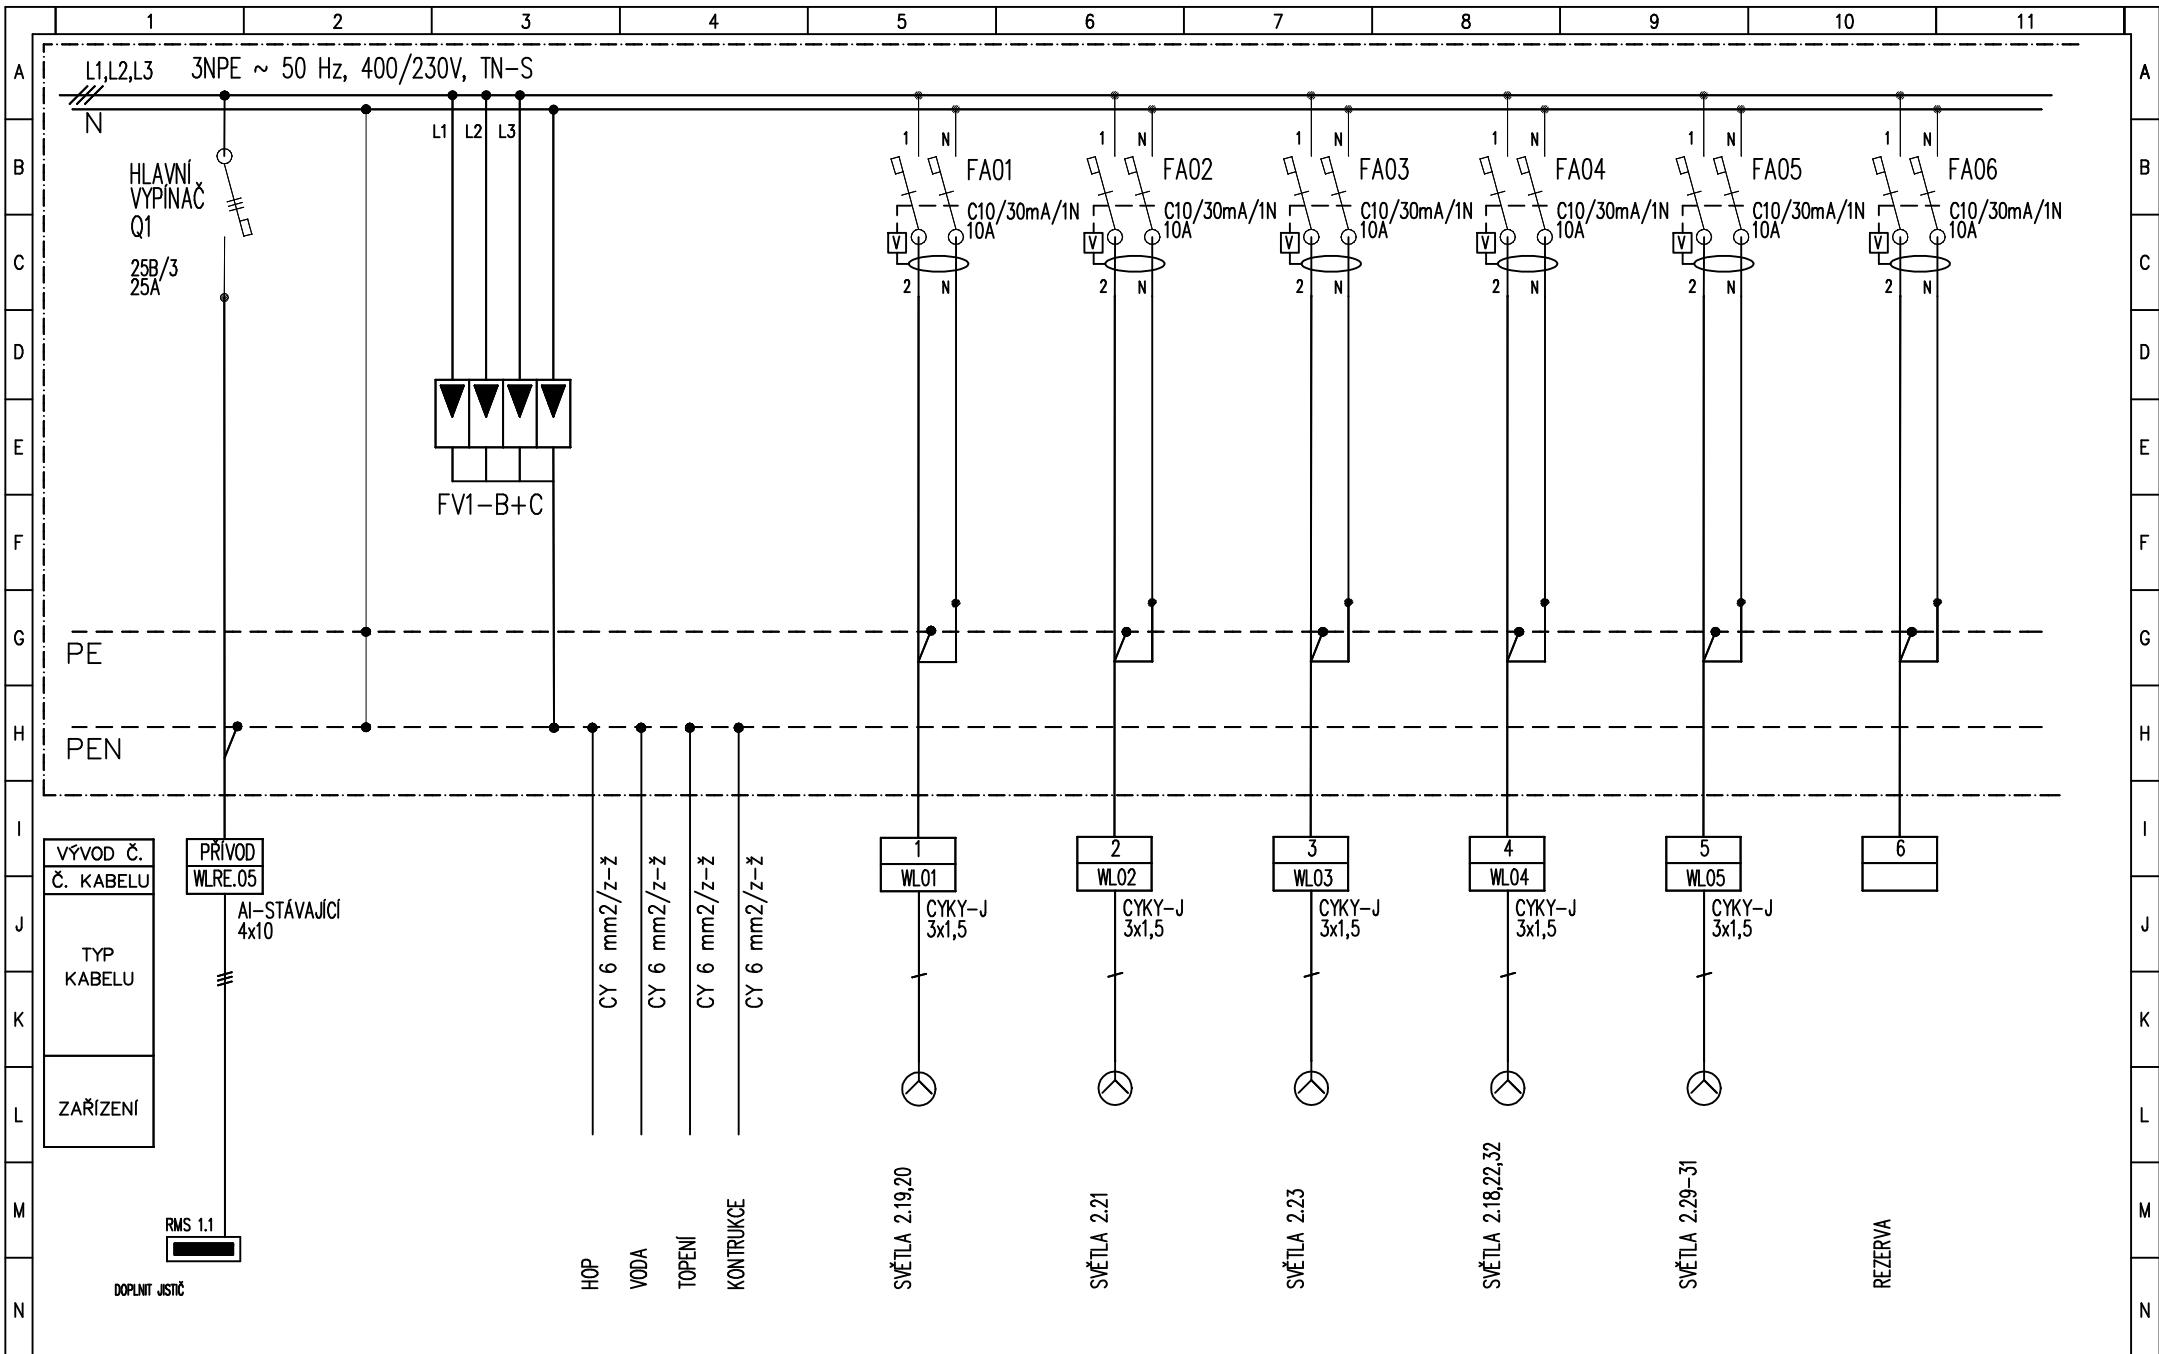


ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE:	FORMÁT:	A4	DATUM:	10/2020	
Ing. Luděk Šíroky	Ing. Luděk Šíroky		MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6-Řepy	STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:		
				MĚŘITKO:	-	Č. ARCHIVNÍ:		
OBEC: Praha 17				VERZE:		ČÍS. VÝKR.		
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6								
			OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.1	STRANA:	2	STRÁNEK:	4	

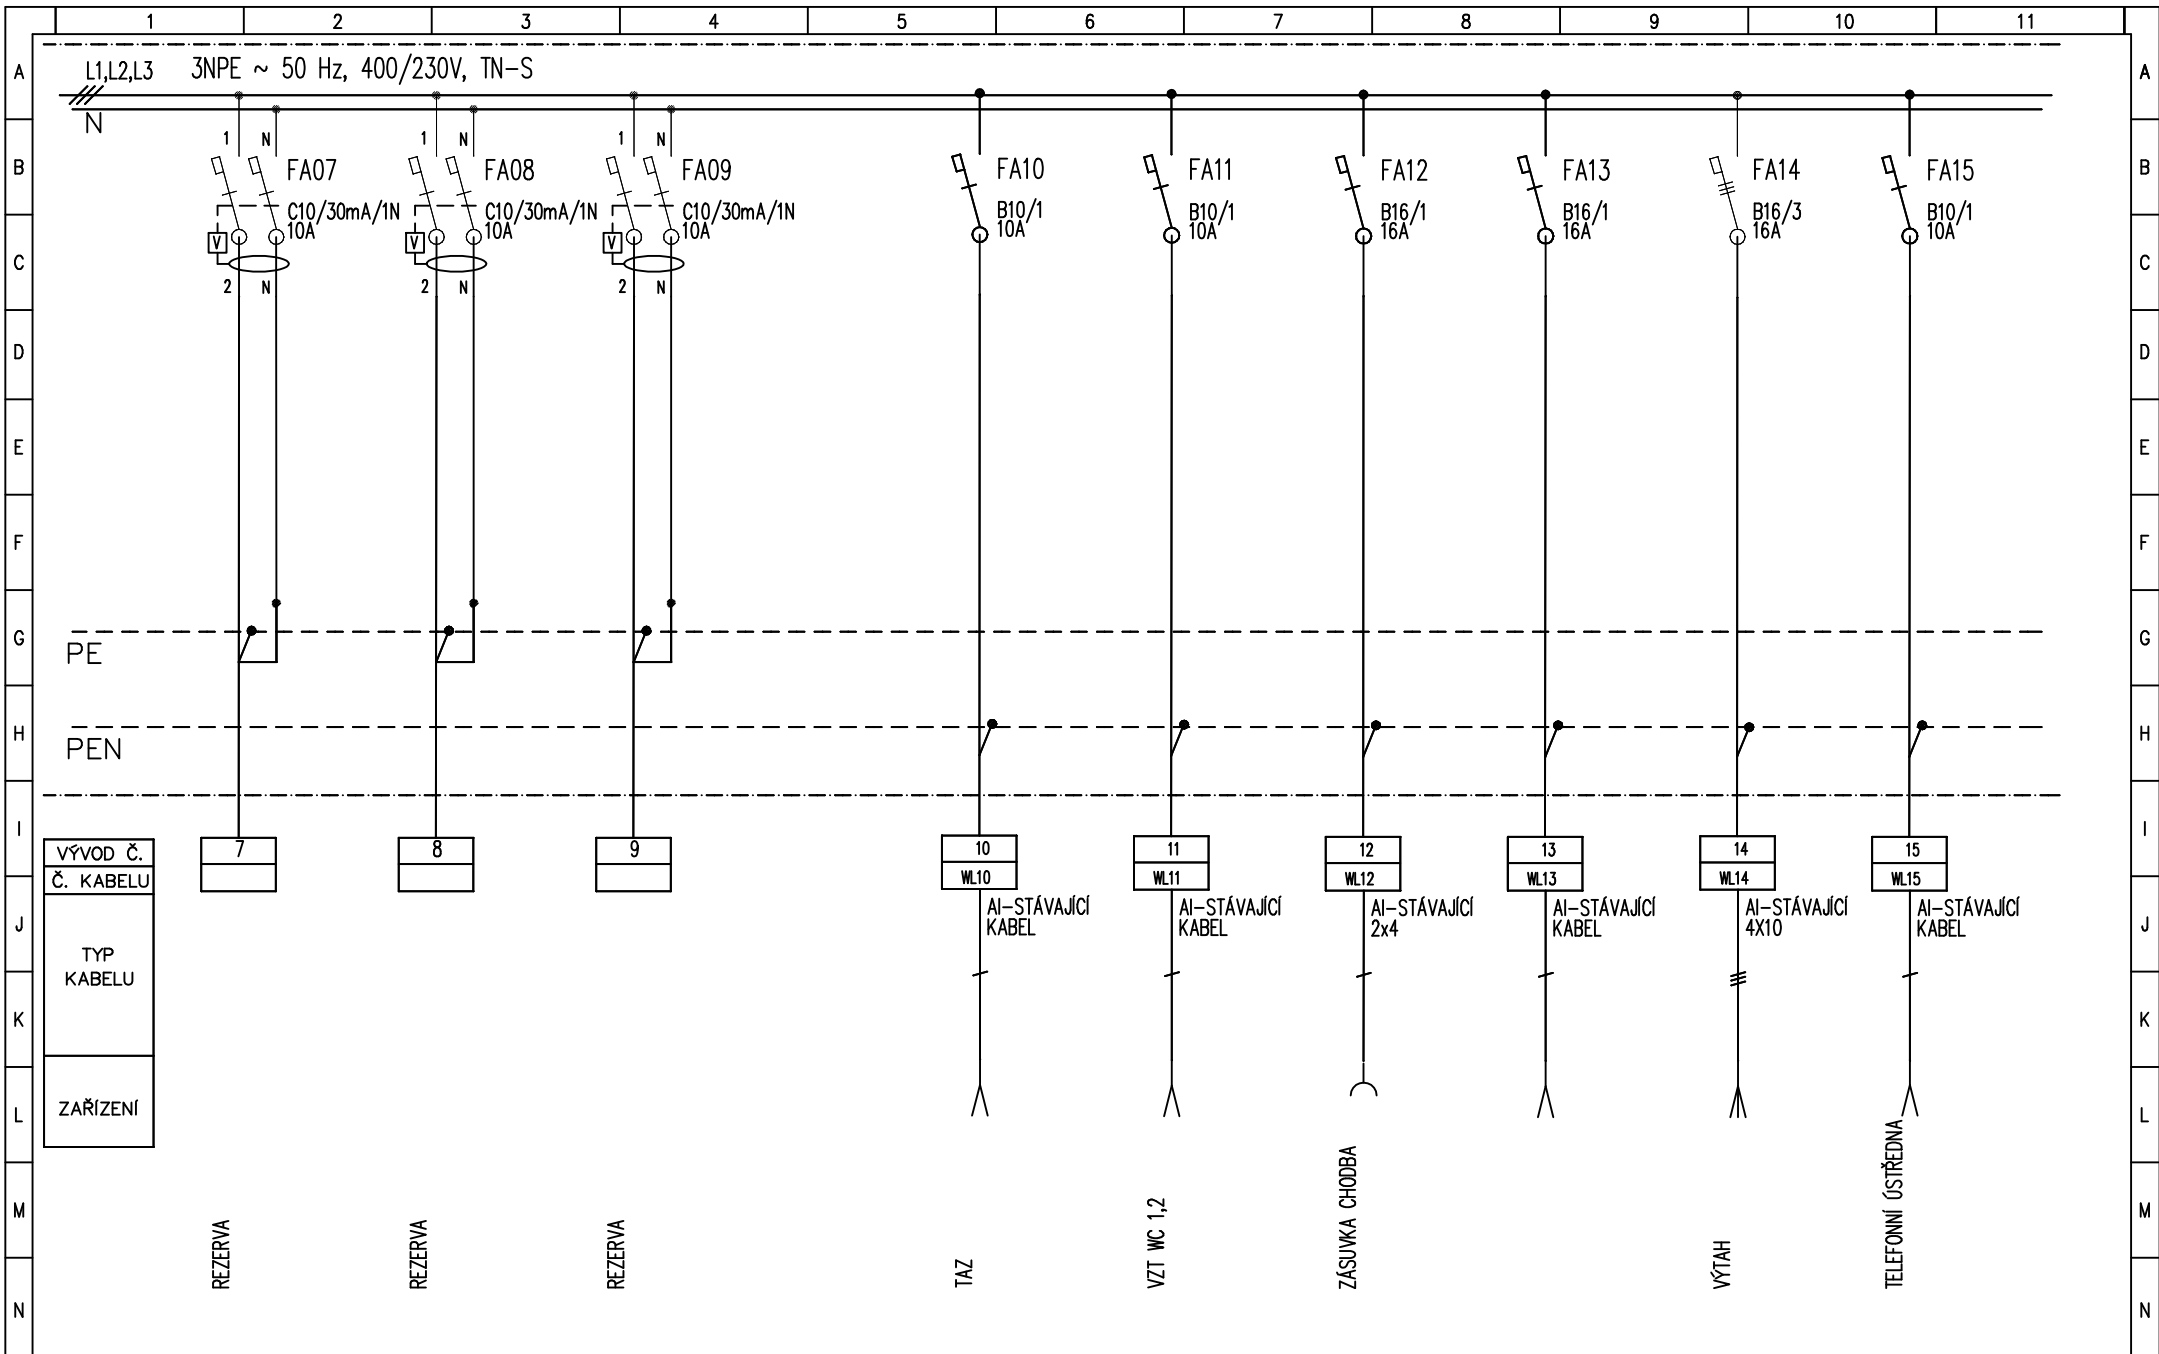

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šíroky	Ing. Luděk Šíroky			STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
				MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
				VERZE		ČIS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17			OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.1	STRANA	3	STRÁNEK	4	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6								



ZODP. PROJEKTANT:		VÝPRACOVAL:		VÝTISK:	AKCE: MŠ Španielova pracoviště Španielova 1316 Praha 6–Řepy	FORMÁT	A4	DATUM	10/2020	
Ing. Luděk Šíroky		Ing. Luděk Šíroky				STUPEŇ	DPS	Č. ZAKÁZKY		
						MĚŘÍTKO	–	Č. ARCHIVNÍ		
						VERZE		ČÍS. VÝKR.		
OBEC: Praha 17					OBSAH: ROZVADĚČE RMS ROZVADĚČ RMS 2.1	STRANA	4	STRÁNEK	4	
INVESTOR: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6										