



# ŘEZ STL PLYNOVODEM

ULICE K ŠANCÍM

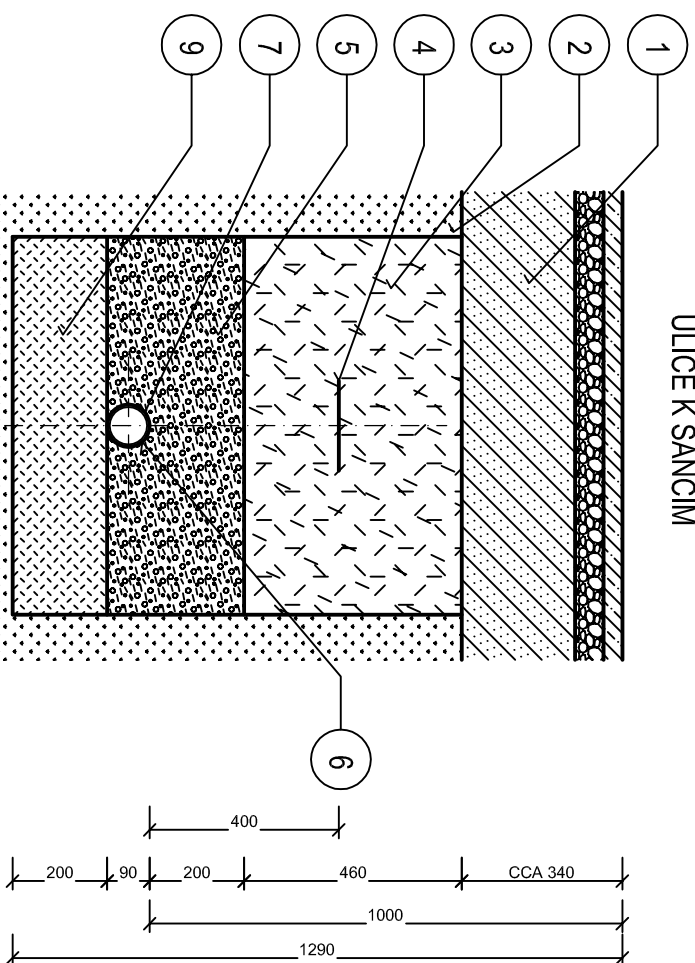

# ŘEZ PŘÍPOJKOU

ULICE K ŠANCÍM

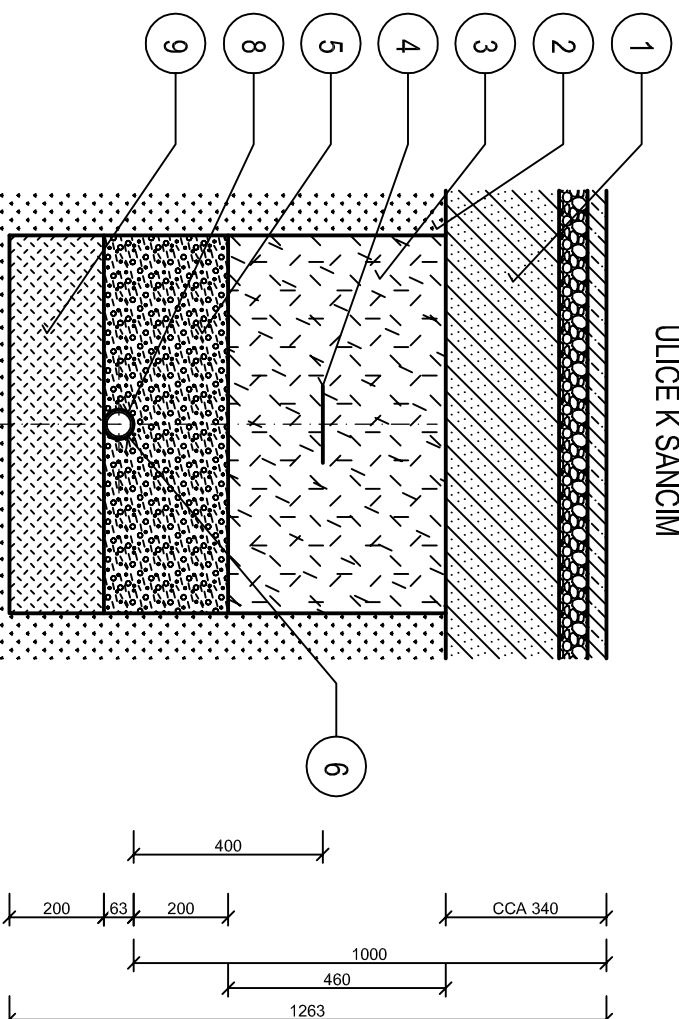

## UPOZORNĚNÍ

Plýnovodní přípojka vedená v zemi  
(dle ČSN EN 12 007-1 až ČSN EN 12 007-3)

(dle ČSN EN 12 007-1 až ČSN EN 12 007-3)

Před zahájením výkopových prací nutno nechat vytyčit všechna podzemní vedení, která se na daném území vyskytují. Vytyčení provedou příslušní správci.

kteřá se na daném území vyskytují. Vytyčení provedou příslušní správci.

V místě křížení sítí výkopy provádět ručně se zvýšenou opatrností

Ostatní síť - viz zastavovací plán ve stavební části projektu

Trasa plynovodu vyznačena orientačně, neslouží jako výtčovací výkres

Krytí plynovodu 0,8 až 1,2 m

Krytí plynovodu v komunikaci minimálně 1,0 m

## Spádování plynovodu dle terénu

Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005

## LEGENDA:

- 1 SKLADBA VOZOVKY
- 2 ROSTLÝ TERÉN
- 3 ZÁSYP
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 5 OBSYP - TĚŽENÝ PÍSEK
- 6 SIGNALIZAČNÍ VODIČ
- 7 PE POTRUBÍ PLYNOVÉ TLAKOVÉ - SDR 17,6
- 8 PE POTRUBÍ PLYNOVÉ TLAKOVÉ - SDR 11
- 9 PODSYP - TĚŽENÝ PÍSEK

		autorizace:		Přetisk:	
část dokumentace:		D			
část:		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
D.1.4		PLYNOVOD			
D.1.4.8					
Horní ucelělek, autor :		Horní řízeňský projektant:		kreslí:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Michal Wolftráb	
staveník :		Městská část Praha 17, Žalanského 231/172b, Praha - Řepl, 163 02			
místo stavby :		Praha Řepl, nároží ulice Engelmlilnerova a k Sanclm, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepl,			
náčev datu:					
DÚM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH		SLUŽBA V PRAZE			
výřes :		formát :		dátum :	
		A4		DUBEN 2020	
		stápení ř0 :		DZSPD	
		číslo zakázky :		01/16/DZSPD	
		osobní číslo :		01/16/DZSPD	
		osobní řC :		xxx	
mřířko :		č. výřesu :		-	
		D.1.4.8.7			